

Dokumentation | DE

EPP3752-0000

2 x 3-Achs-Beschleunigungssensor



Inhaltsverzeichnis

1	Vorwort	5
1.1	Hinweise zur Dokumentation	5
1.2	Sicherheitshinweise	6
1.3	Ausgabestände der Dokumentation	7
2	Produktgruppe: EtherCAT P-Box-Module	8
3	Produktübersicht	9
3.1	Einführung	9
3.2	Technische Daten	10
3.3	Prozessabbild	12
4	Montage und Verkabelung	13
4.1	Montage	13
4.1.1	Abmessungen	13
4.1.2	Befestigung	14
4.1.3	Funktionserdung (FE)	14
4.1.4	Anzugsmomente für Steckverbinder	14
4.2	EtherCAT P	15
4.2.1	Steckverbinder	16
4.2.2	Status-LEDs	17
4.2.3	Leitungsverluste	18
4.3	UL-Anforderungen	19
4.4	Entsorgung	20
5	Inbetriebnahme/Konfiguration	21
5.1	Einbinden in ein TwinCAT-Projekt	21
5.2	Beschleunigungs-Sensoren	22
5.2.1	Einstellungen	23
5.2.2	Neigungsmessung	27
5.3	Wiederherstellen des Auslieferungszustands	29
5.4	Außerbetriebnahme	30
6	CoE-Parameter	31
6.1	Objektübersicht	31
6.2	Objektbeschreibung und Parametrierung	35
7	Anhang	46
7.1	Allgemeine Betriebsbedingungen	46
7.2	Zubehör	47
7.3	Versionsidentifikation von EtherCAT-Geräten	48
7.3.1	Allgemeine Hinweise zur Kennzeichnung	48
7.3.2	Versionsidentifikation von EP/EPI/EPP/ER/ERI Boxen	49
7.3.3	Beckhoff Identification Code (BIC)	50
7.3.4	Elektronischer Zugriff auf den BIC (eBIC)	52
7.4	Support und Service	54

1 Vorwort

1.1 Hinweise zur Dokumentation

Zielgruppe

Diese Beschreibung wendet sich ausschließlich an ausgebildetes Fachpersonal der Steuerungs- und Automatisierungstechnik, das mit den geltenden nationalen Normen vertraut ist.

Zur Installation und Inbetriebnahme der Komponenten ist die Beachtung der Dokumentation und der nachfolgenden Hinweise und Erklärungen unbedingt notwendig.

Das Fachpersonal ist verpflichtet, für jede Installation und Inbetriebnahme die zu dem betreffenden Zeitpunkt veröffentlichte Dokumentation zu verwenden.

Das Fachpersonal hat sicherzustellen, dass die Anwendung bzw. der Einsatz der beschriebenen Produkte alle Sicherheitsanforderungen, einschließlich sämtlicher anwendbaren Gesetze, Vorschriften, Bestimmungen und Normen erfüllt.

Disclaimer

Diese Dokumentation wurde sorgfältig erstellt. Die beschriebenen Produkte werden jedoch ständig weiter entwickelt.

Wir behalten uns das Recht vor, die Dokumentation jederzeit und ohne Ankündigung zu überarbeiten und zu ändern.

Aus den Angaben, Abbildungen und Beschreibungen in dieser Dokumentation können keine Ansprüche auf Änderung bereits gelieferter Produkte geltend gemacht werden.

Marken

Beckhoff®, TwinCAT®, TwinCAT/BSD®, TC/BSD®, EtherCAT®, EtherCAT G®, EtherCAT G10®, EtherCAT P®, Safety over EtherCAT®, TwinSAFE®, XFC®, XTS® und XPlanar® sind eingetragene und lizenzierte Marken der Beckhoff Automation GmbH. Die Verwendung anderer in dieser Dokumentation enthaltenen Marken oder Kennzeichen durch Dritte kann zu einer Verletzung von Rechten der Inhaber der entsprechenden Bezeichnungen führen.

Patente

Die EtherCAT-Technologie ist patentrechtlich geschützt, insbesondere durch folgende Anmeldungen und Patente: EP1590927, EP1789857, EP1456722, EP2137893, DE102015105702 mit den entsprechenden Anmeldungen und Eintragungen in verschiedenen anderen Ländern.



EtherCAT® ist eine eingetragene Marke und patentierte Technologie lizenziert durch die Beckhoff Automation GmbH, Deutschland.

Copyright

© Beckhoff Automation GmbH & Co. KG, Deutschland.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.

Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.

1.2 Sicherheitshinweise

Sicherheitsbestimmungen

Beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise und Erklärungen!
Produktspezifische Sicherheitshinweise finden Sie auf den folgenden Seiten oder in den Bereichen Montage, Verdrahtung, Inbetriebnahme usw.

Haftungsausschluss

Die gesamten Komponenten werden je nach Anwendungsbestimmungen in bestimmten Hard- und Software-Konfigurationen ausgeliefert. Änderungen der Hard- oder Software-Konfiguration, die über die dokumentierten Möglichkeiten hinausgehen, sind unzulässig und bewirken den Haftungsausschluss der Beckhoff Automation GmbH & Co. KG.

Qualifikation des Personals

Diese Beschreibung wendet sich ausschließlich an ausgebildetes Fachpersonal der Steuerungs-, Automatisierungs- und Antriebstechnik, das mit den geltenden Normen vertraut ist.

Erklärung der Hinweise

In der vorliegenden Dokumentation werden die folgenden Hinweise verwendet.
Diese Hinweise sind aufmerksam zu lesen und unbedingt zu befolgen!

GEFAHR

Akute Verletzungsgefahr!

Wenn dieser Sicherheitshinweis nicht beachtet wird, besteht unmittelbare Gefahr für Leben und Gesundheit von Personen!

WARNUNG

Verletzungsgefahr!

Wenn dieser Sicherheitshinweis nicht beachtet wird, besteht Gefahr für Leben und Gesundheit von Personen!

VORSICHT

Schädigung von Personen!

Wenn dieser Sicherheitshinweis nicht beachtet wird, können Personen geschädigt werden!

HINWEIS

Schädigung von Umwelt/Geräten oder Datenverlust

Wenn dieser Hinweis nicht beachtet wird, können Umweltschäden, Gerätebeschädigungen oder Datenverlust entstehen.



Tipp oder Fingerzeig

Dieses Symbol kennzeichnet Informationen, die zum besseren Verständnis beitragen.

1.3 Ausgabestände der Dokumentation

Version	Kommentar
1.3	<ul style="list-style-type: none"> EtherCAT P Status-LEDs aktualisiert
1.2	<ul style="list-style-type: none"> Kapitel „Skalierung der Messwerte“ aktualisiert Struktur-Update
1.1	<ul style="list-style-type: none"> Abmessungen aktualisiert UL-Anforderungen aktualisiert
1.0	<ul style="list-style-type: none"> Erste Veröffentlichung

Firm- und Hardware-Stände

Diese Dokumentation bezieht sich auf den zum Zeitpunkt ihrer Erstellung gültigen Firm- und Hardware-Stand.

Die Eigenschaften der Module werden stetig weiterentwickelt und verbessert. Module älteren Fertigungsstandes können nicht die gleichen Eigenschaften haben, wie Module neuen Standes. Bestehende Eigenschaften bleiben jedoch erhalten und werden nicht geändert, so dass ältere Module immer durch neue ersetzt werden können.

Dokumentation	Firmware	Hardware
1.1	02	00
1.0	02	00

Den Firm- und Hardware-Stand (Auslieferungszustand) können Sie der auf der Seite der EtherCAT Box aufgedruckten Batch-Nummer (D-Nummer) entnehmen.

Syntax der Batch-Nummer (D-Nummer)

D: WW YY FF HH

WW - Produktionswoche (Kalenderwoche)

YY - Produktionsjahr

FF - Firmware-Stand

HH - Hardware-Stand

Beispiel mit D-Nr. 29 10 02 01:

29 - Produktionswoche 29

10 - Produktionsjahr 2010

02 - Firmware-Stand 02

01 - Hardware-Stand 01

Weitere Informationen zu diesem Thema: [Versionsidentifikation von EtherCAT-Geräten \[► 48\]](#).

2 Produktgruppe: EtherCAT P-Box-Module

EtherCAT P


EtherCAT P ergänzt die EtherCAT-Technologie um ein Verfahren, bei dem Kommunikation und Versorgungsspannungen auf einer gemeinsamen Leitung übertragen werden. Alle Eigenschaften von EtherCAT bleiben bei diesem Verfahren erhalten.

Es werden zwei Versorgungsspannungen pro EtherCAT P-Leitung übertragen. Die Versorgungsspannungen sind galvanisch voneinander getrennt und sind somit einzeln schaltbar. Die Nennspannung der Versorgungsspannungen ist 24 V_{DC} .

EtherCAT P verwendet den gleichen Leitungs-Aufbau wie EtherCAT: eine 4-adrige Ethernet-Leitung mit M8-Steckverbindern. Die Steckverbinder sind mechanisch codiert, so dass ein Vertauschen von EtherCAT-Steckverbindern und EtherCAT P-Steckverbindern nicht möglich ist.

EtherCAT P-Box-Module

EtherCAT P-Box-Module sind EtherCAT P-Slaves in Schutzart IP67. Sie sind vorgesehen für den Betrieb in nassen, schmutzigen oder staubigen Industrie-Umgebungen.

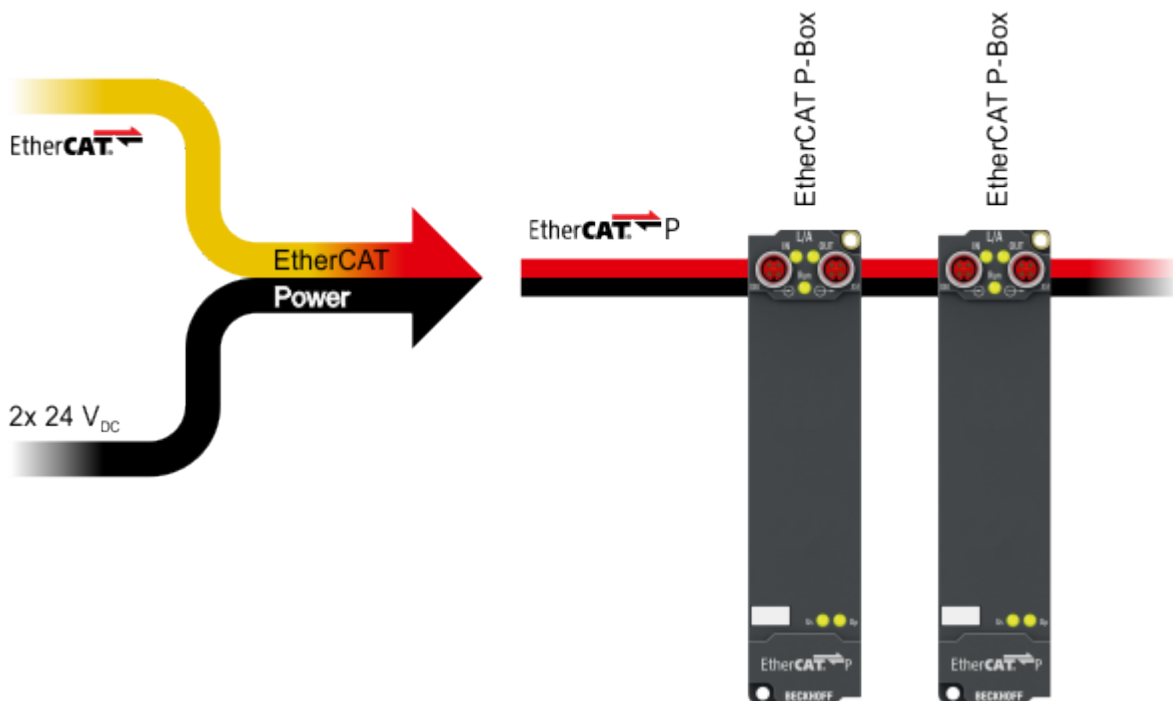


EtherCAT Grundlagen

Eine detaillierte Beschreibung des EtherCAT-Systems finden Sie in der [EtherCAT System-Dokumentation](#).

3 Produktübersicht

3.1 Einführung

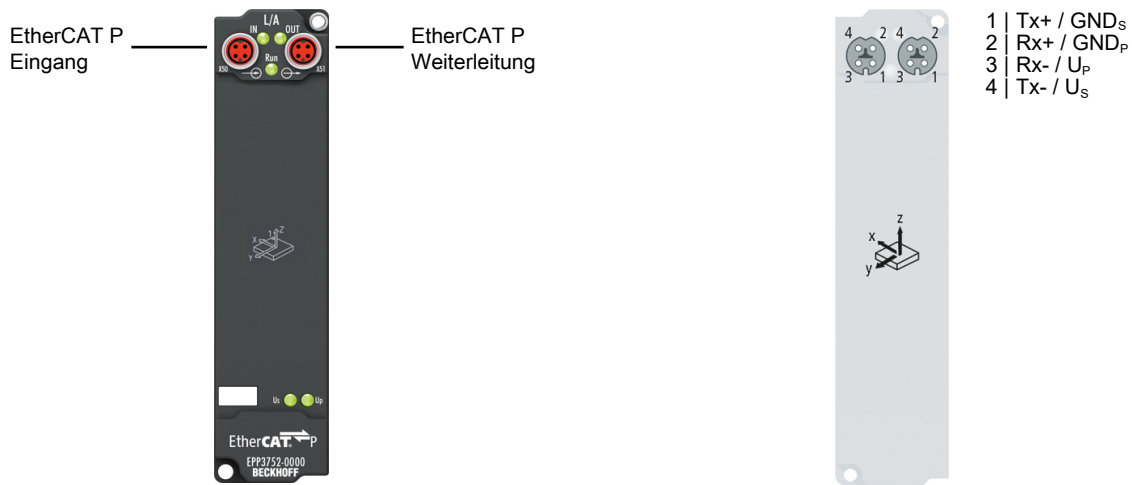

2 x 3-Achs-Beschleunigungssensor

Die EtherCAT P-Box EPP3752-0000 verfügt über zwei interne 3-Achs-Beschleunigungssensoren mit 10 Bit und einen wählbaren Messbereich von ± 2 g, ± 4 g, ± 8 g und ± 16 g. Die Abtastfrequenz beträgt 1 Hz bis 5 kHz. Die Einsatzmöglichkeiten erstrecken sich über Vibrations- und Schock-/Schwingungserfassung, aber auch eine Neigungserfassung in allen drei Achsen ist möglich. Durch die Messung mit zwei um jeweils 90° versetzte Sensoren kann die Steuerung eine Plausibilitätsprüfung der Daten durchführen. Erweiterte, integrierte Filterfunktionen erlauben eine Vorverarbeitung und Skalierung der erfassten Daten, um Störungen herauszufiltern und die Steuerung zu entlasten.

3.2 Technische Daten

Alle Werte sind typische Werte über den gesamten Temperaturbereich, wenn nicht anders angegeben.

EtherCAT P	
Anschluss	2 x M8-Buchse, 4-polig, P-kodiert, rot
Minimale Zykluszeit	200 µs

Versorgungsspannungen	
Anschluss	Siehe EtherCAT P-Anschluss
U_S Nennspannung	24 V _{DC} (-15 % / +20 %)
U_S Summenstrom: $I_{S,sum}$	max. 3 A
Stromaufnahme aus U_S	100 mA
U_P Nennspannung	24 V _{DC} (-15 % / +20 %)
U_P Summenstrom: $I_{P,sum}$	max. 3 A
Stromaufnahme aus U_P	Keine. U_P wird nur weitergeleitet.

Beschleunigungssensoren	
Sensor-Typ	Zwei 3-Achs-Sensoren / versetzt um 90°
Auflösung ^{1) 2)}	Messwerte: 4 mg (default) Rohwerte: 10 Bit (default)
Darstellung ¹⁾	Messwerte: 1 mg / LSB Rohwerte: 10 Bit in 16 Bit (left aligned)
Messbereich ¹⁾	±2 g / ±4 g / ±8 g / ±16 g wahlweise
Abtastrate	200 Hz bis 5 kHz

¹⁾ Maßeinheit: 1 g = 9,81 m/s² (Erdbeschleunigung). 1 mg = 1/1000 g.

²⁾ Die Auflösung ist abhängig von der Parametrierung der Box. Siehe Abschnitt [Auflösung](#) [► 11].

Gehäusedaten	
Abmessungen B x H x T	30 mm x 126 mm x 26,5 mm (ohne Steckverbinder)
Gewicht	ca. 165 g
Einbaulage	beliebig
Material	PA6 (Polyamid)

Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	-25 ... +60 °C -25 ... +55 °C gemäß cULus
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40 ... +85 °C
Schwingungsfestigkeit, Schockfestigkeit	gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 Zusätzliche Prüfungen [► 11]
EMV-Festigkeit / Störaussendung	gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4
Schutzart	IP65, IP66, IP67 (gemäß EN 60529)

Zulassungen / Kennzeichnungen	
Zulassungen / Kennzeichnungen ^{*)}	CE, cULus [► 19]

*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).

Auflösung

Die Auflösung von Messwerten und Rohwerten ist abhängig von den Parametern „Messbereich“ und „Abtastrate“. Die folgende Tabelle zeigt, wie diese Parameter die Auflösung beeinflussen:

Messbereich	Abtastrate / EtherCAT-Zykluszeit	Auflösung	
		Rohwerte	Messwerte
±2 g	≤ 1 kHz / ≥ 1 ms	10 Bit	4 mg
±4 g			8 mg
±8 g			16 mg
±16 g			48 mg
±2 g	> 1 kHz / < 1 ms	8 Bit	16 mg
±4 g			32 mg
±8 g			64 mg
±16 g			192 mg


Die Einstellung der Parameter „Messbereich“ und „Abtastrate“ ist im Kapitel [Einstellungen](#) [► 23] beschrieben.

Zusätzliche Prüfungen

Die Geräte sind folgenden zusätzlichen Prüfungen unterzogen worden:

Prüfung	Erläuterung
Vibration	10 Frequenzdurchläufe, in 3 Achsen
	5 Hz < f < 60 Hz Auslenkung 0,35 mm, konstante Amplitude
	60,1 Hz < f < 500 Hz Beschleunigung 5 g, konstante Amplitude
Schocken	1000 Schocks je Richtung, in 3 Achsen
	35 g, 11 ms

3.3 Prozessabbild

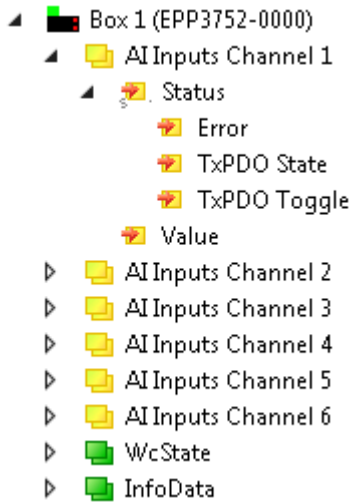

Unter **AI Inputs Channel** finden Sie die Daten der beiden Beschleunigungssensoren.


- Status Error: Ein Fehler bei der Kommunikation mit dem Beschleunigungssensor ist aufgetreten.
- Value: 16 Bit Beschleunigungswert

Die Zuordnung der Prozesswerte zu den Sensorachsen finden Sie im Kapitel [Beschleunigungs-Sensoren](#) [► 22].

4 Montage und Verkabelung

4.1 Montage

4.1.1 Abmessungen

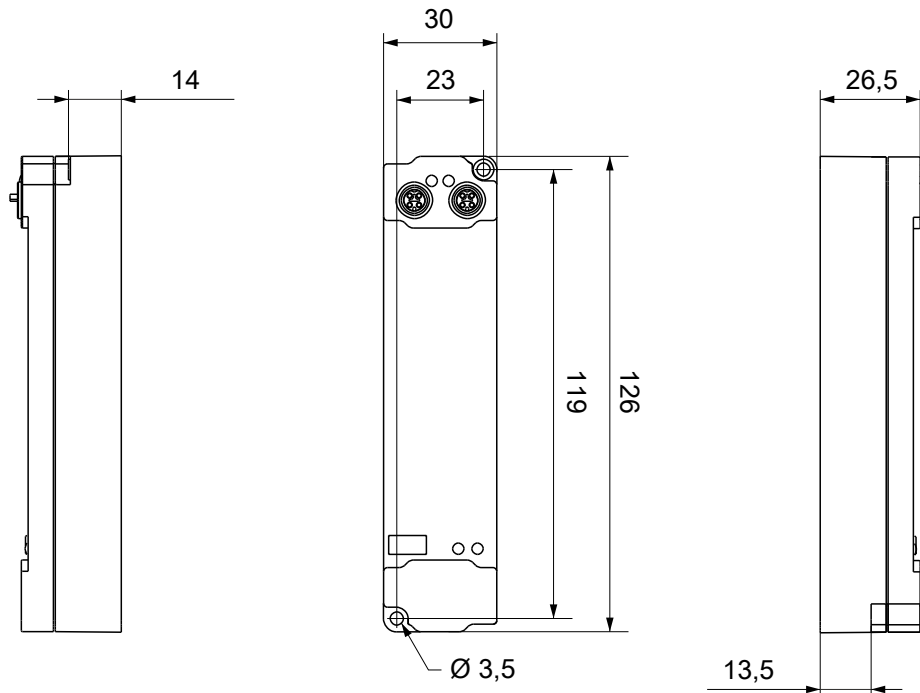

Alle Maße sind in Millimeter angegeben.
Die Zeichnung ist nicht maßstabsgetreu.

Gehäuseeigenschaften

Gehäusematerial	PA6 (Polyamid)
Vergussmasse	Polyurethan
Montage	zwei Befestigungslöcher $\text{Ø } 3,5$ mm für M3
Metallteile	Messing, vernickelt
Kontakte	CuZn, vergoldet
Einbaulage	beliebig
Schutzart	im verschraubten Zustand IP65, IP66, IP67 (gemäß EN 60529)
Abmessungen (H x B x T)	ca. 126 x 30 x 26,5 mm (ohne Steckverbinder)

4.1.2 Befestigung

HINWEIS

Verschmutzung bei der Montage

Verschmutzte Steckverbinder können zu Fehlfunktion führen. Die Schutzart IP67 ist nur gewährleistet, wenn alle Kabel und Stecker angeschlossen sind.

- Schützen Sie die Steckverbinder bei der Montage vor Verschmutzung.

Montieren Sie das Modul mit zwei M3-Schrauben an den Befestigungslöchern in den Ecken des Moduls. Die Befestigungslöcher haben kein Gewinde.

4.1.3 Funktionserdung (FE)

Das obere Befestigungsloch dient gleichzeitig als Anschluss für die Funktionserdung (FE).

Stellen Sie sicher, dass die Box über den Anschluss für die Funktionserdung (FE) niederimpedant geerdet ist. Das erreichen Sie z.B., indem Sie die Box an einem geerdeten Maschinenbett montieren.



Abb. 1: Anschluss für die Funktionserdung (FE)

4.1.4 Anzugsmomente für Steckverbinder

Schrauben Sie M8-Steckverbinder mit einem Drehmomentschlüssel fest. (z.B. ZB8801 von Beckhoff)
Drehmoment: 0,4 Nm.

4.2 EtherCAT P

⚠️ WARNUNG

Spannungsversorgung aus SELV/PELV-Netzteil!

Zur Versorgung des EtherCAT P Power Sourcing Device (PSD) müssen SELV/PELV-Stromkreise (Schutzkleinspannung, Sicherheitskleinspannung) nach IEC 61010-2-201 verwendet werden.

Hinweise:

- Durch SELV/PELV-Stromkreise entstehen eventuell weitere Vorgaben aus Normen wie IEC 60204-1 et al., zum Beispiel bezüglich Leitungsabstand und -isolierung.
- Eine SELV-Versorgung (Safety Extra Low Voltage) liefert sichere elektrische Trennung und Begrenzung der Spannung ohne Verbindung zum Schutzleiter, eine PELV-Versorgung (Protective Extra Low Voltage) benötigt zusätzlich eine sichere Verbindung zum Schutzleiter.

⚠️ VORSICHT

UL-Anforderungen beachten

- Beachten Sie beim Betrieb unter UL-Bedingungen die Warnhinweise im Kapitel [UL-Anforderungen](#) [► 19].

EtherCAT P überträgt zwei Versorgungsspannungen:

- **Steuerspannung U_S**
Die folgenden Teilfunktionen werden aus der Steuerspannung U_S versorgt:
 - Der Feldbus
 - Die Prozessor-Logik
 - typischerweise die Eingänge und die Sensorik, falls die EtherCAT P-Box Eingänge hat.
- **Peripheriespannung U_P**
Bei EtherCAT P-Box-Modulen mit digitalen Ausgängen werden die digitalen Ausgänge typischerweise aus der Peripheriespannung U_P versorgt. U_P kann separat zugeführt werden. Falls U_P abgeschaltet wird, bleiben die Feldbus-Funktion, die Funktion der Eingänge und die Versorgung der Sensorik erhalten.

Die genaue Zuordnung von U_S und U_P finden Sie in der Pinbelegung der I/O-Anschlüsse.

Weiterleitung der Versorgungsspannungen

Die Versorgungsspannungen werden intern vom Anschluss „IN“ zum Anschluss „OUT“ weitergeleitet. Somit können auf einfache Weise die Versorgungsspannungen U_S und U_P von einer EtherCAT P-Box zur nächsten EtherCAT P-Box weitergereicht werden.

HINWEIS

Maximalen Strom beachten.

Beachten Sie bei der Weiterleitung von EtherCAT P, dass jeweils der für die M8-Steckverbinder maximal zulässige Strom von 3 A nicht überschritten wird.

4.2.1 Steckverbinder

HINWEIS

Beschädigung des Gerätes möglich!

Setzen Sie das EtherCAT-/ EtherCAT P-System in einen sicheren, spannungslosen Zustand, bevor Sie mit der Montage, Demontage oder Verdrahtung der Module beginnen!

Die Einspeisung und Weiterleitung von EtherCAT P erfolgt über zwei M8-Buchsen am oberen Ende der Module:

- IN: linke M8-Buchse zur Einspeisung von EtherCAT P
- OUT: rechte M8-Buchse zur Weiterleitung von EtherCAT P

Die Metallgewinde der EtherCAT P M8-Buchsen sind intern per hochimpedanter RC-Kombination mit dem FE-Anschluss verbunden. Siehe Kapitel [Funktionserdung \(FE\)](#) | ▶ 14].



Abb. 2: Steckverbinder für EtherCAT P




Abb. 3: M8-Buchse, P-kodiert

Kontakt	Signal	Spannung	Aderfarbe ¹⁾
1	Tx +	GND _S	gelb
2	Rx +	GND _P	weiß
3	Rx -	U _P : Peripheriespannung, +24 V _{DC}	blau
4	Tx -	U _S : Steuerspannung, +24 V _{DC}	orange
Gehäuse	Schirm	Schirm	Schirm

¹⁾ Die Aderfarben gelten für EtherCAT P-Leitungen und ECP-Leitungen von Beckhoff.

4.2.2 Status-LEDs

4.2.2.1 Versorgungsspannungen



EtherCAT P-Box-Module zeigen den Status der Versorgungsspannungen über zwei Status-LEDs an. Die Status-LEDs sind mit den Bezeichnungen der Versorgungsspannungen beschriftet: U_s und U_p.

LED	Anzeige	Bedeutung
U _s (Steuerspannung)	aus	Die Versorgungsspannung U _s ist nicht vorhanden.
	leuchtet grün	Die Versorgungsspannung U _s ist vorhanden.
U _p (Peripheriespannung)	aus	Die Versorgungsspannung U _p ist nicht vorhanden.
	leuchtet grün	Die Versorgungsspannung U _p ist vorhanden.

4.2.2.2 EtherCAT



L/A (Link/Act)

Neben jeder EtherCAT- / EtherCAT P-Buchse befindet sich eine grüne LED, die mit „L/A“ oder „Link/Act“ beschriftet ist. Die LED signalisiert den Kommunikationsstatus der jeweiligen Buchse:

LED	Bedeutung
aus	keine Verbindung zum angeschlossenen EtherCAT-Gerät
leuchtet	LINK: Verbindung zum angeschlossenen EtherCAT-Gerät
blinkt	ACT: Kommunikation mit dem angeschlossenen EtherCAT-Gerät

Run

Jeder EtherCAT-Slave hat eine grüne LED, die mit „Run“ beschriftet ist. Die LED signalisiert den Status des Slaves im EtherCAT-Netzwerk:

LED	Bedeutung
aus	Slave ist im Status „Init“
blinkt gleichmäßig	Slave ist im Status „Pre-Operational“
blinkt vereinzelt	Slave ist im Status „Safe-Operational“
leuchtet	Slave ist im Status „Operational“

Beschreibung der Stati von EtherCAT-Slaves


4.2.3 Leitungsverluste

Beachten Sie bei der Planung einer Anlage den Spannungsabfall an der Versorgungs-Zuleitung. Vermeiden Sie, dass der Spannungsabfall so hoch wird, dass die Versorgungsspannungen an der Box die minimale Nennspannung unterschreiten.

Berücksichtigen Sie auch Spannungsschwankungen des Netzteils.


i Planungstool für EtherCAT P

Sie können Leitungslängen, Spannungen und Ströme Ihres EtherCAT P-Systems mithilfe von TwinCAT 3 planen. Die Voraussetzung dafür ist TwinCAT 3 Build 4020 oder höher.

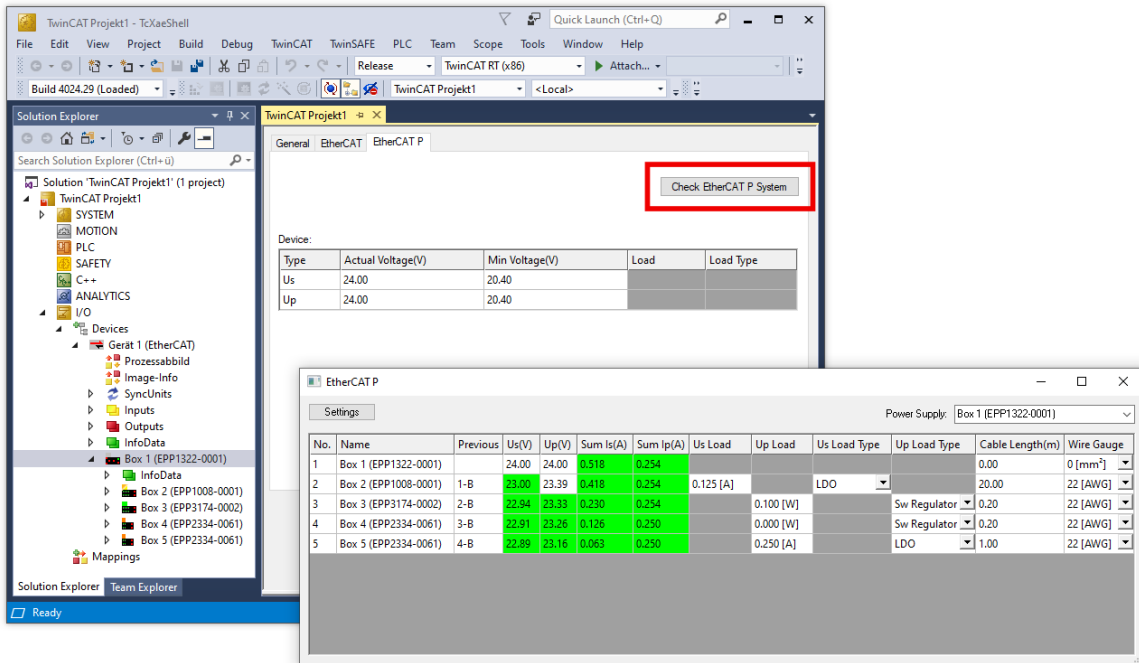

Weitere Informationen finden Sie in der Schnellstartanleitung IO-Konfiguration in TwinCAT im Kapitel „Konfiguration von EtherCAT P mit TwinCAT“.

Spannungsabfall an der Versorgungs-Zuleitung

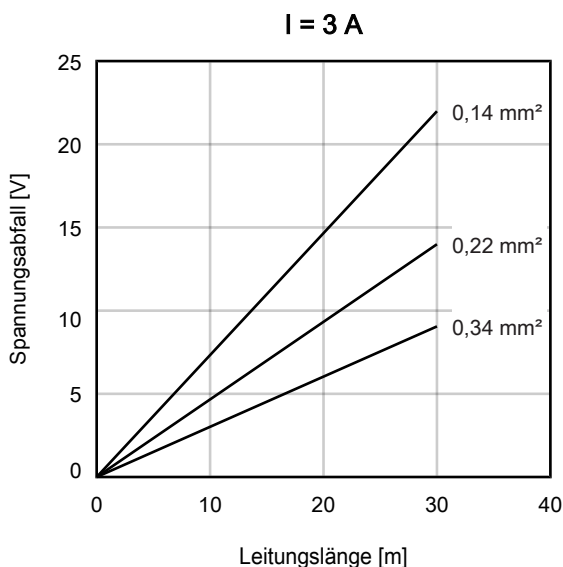

4.3 UL-Anforderungen

Die Installation der nach UL zertifizierten EtherCAT Box Module muss den folgenden Anforderungen entsprechen.

Versorgungsspannung

⚠ VORSICHT

VORSICHT!

Die folgenden genannten Anforderungen gelten für die Versorgung aller so gekennzeichneten EtherCAT Box Module.

Zur Einhaltung der UL-Anforderungen dürfen die EtherCAT Box Module nur mit einer Spannung von 24 V_{DC} versorgt werden, die

- von einer isolierten, mit einer Sicherung (entsprechend UL248) von maximal 4 A geschützten Quelle, oder
- von einer Spannungsquelle die *NEC class 2* entspricht stammt.
Eine Spannungsquelle entsprechend *NEC class 2* darf nicht seriell oder parallel mit einer anderen *NEC class 2* entsprechenden Spannungsquelle verbunden werden!

⚠ VORSICHT

VORSICHT!

Zur Einhaltung der UL-Anforderungen dürfen die EtherCAT Box Module nicht mit unbegrenzten Spannungsquellen verbunden werden!

Netzwerke

⚠ VORSICHT

VORSICHT!

Zur Einhaltung der UL-Anforderungen dürfen die EtherCAT Box Module nicht mit Telekommunikations-Netzen verbunden werden!

Umgebungstemperatur

⚠ VORSICHT

VORSICHT!

Zur Einhaltung der UL-Anforderungen dürfen die EtherCAT Box Module nur in einem Umgebungstemperaturbereich von -25 °C bis +55 °C betrieben werden!

Kennzeichnung für UL

Alle nach UL (Underwriters Laboratories) zertifizierten EtherCAT Box Module sind mit der folgenden Markierung gekennzeichnet.



Abb. 4: UL-Markierung

4.4 Entsorgung



Mit einer durchgestrichenen Abfalltonne gekennzeichnete Produkte dürfen nicht in den Hausmüll. Das Gerät gilt bei der Entsorgung als Elektro- und Elektronik-Altgerät. Die nationalen Vorgaben zur Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten sind zu beachten.

5 Inbetriebnahme/Konfiguration

5.1 Einbinden in ein TwinCAT-Projekt

Die Vorgehensweise zum Einbinden in ein TwinCAT-Projekt ist in dieser [Schnellstartanleitung](#) beschrieben.


5.2 Beschleunigungs-Sensoren

Die EPP3752-0000 hat zwei Beschleunigungs-Sensoren. Jeder Beschleunigungs-Sensor misst die Beschleunigung in allen drei Raumrichtungen.

Die Beschleunigungs-Sensoren sind um 90° versetzt angeordnet. Das ermöglicht eine Plausibilitätsprüfung der Messwerte.

Sie können die Beschleunigungs-Messwerte auch in Neigungswinkel umrechnen: siehe Kapitel [Neigungsmessung](#) [► 27].


Zuordnung der Beschleunigungs-Achsen zu den Prozessvariablen [► 12]

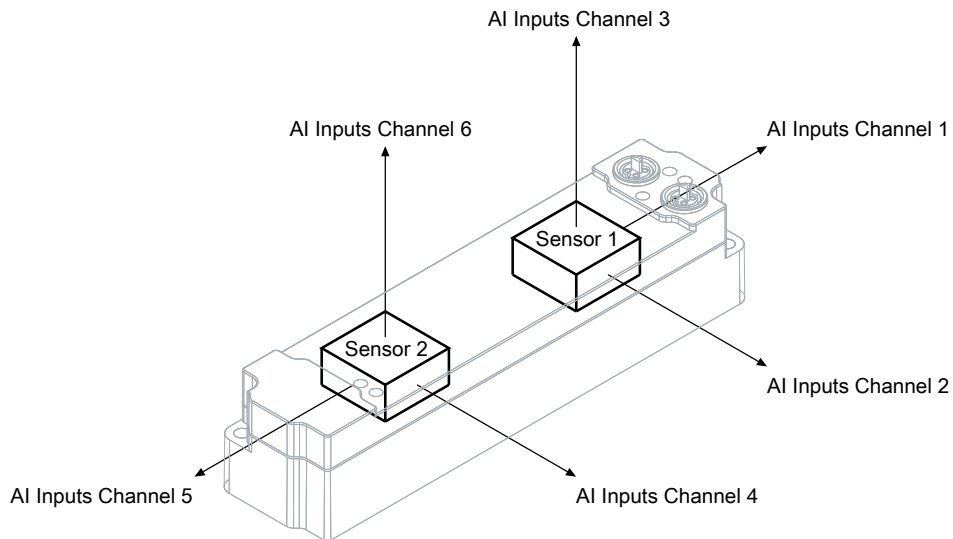

5.2.1 Einstellungen

5.2.1.1 Messbereich

Sie können den Messbereich im CoE-Parameter 0xF800:11 „Range“ auswählen.

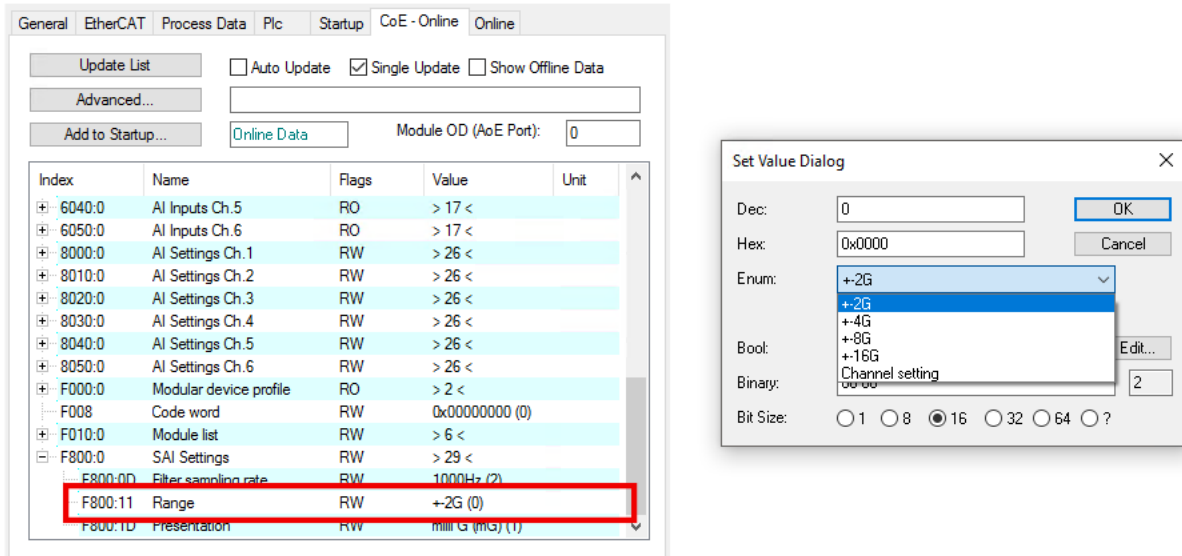


Falls Sie die Option „Channel setting“ auswählen, können Sie den Messbereich für jeden Sensor individuell einstellen:

- Messbereich für Sensor 1: Index 0x8000:19 „Range“
- Messbereich für Sensor 2: Index 0x8030:19 „Range“

Diese Einstellung gilt für alle Achsen des jeweiligen Sensors. Eine individuelle Einstellung für einzelne Achsen ist nicht möglich.

5.2.1.2 Skalierung der Messwerte

In der Werkseinstellung werden die Messwerte auf 1 mg / LSB skaliert. Sie können die Skalierung der Messwerte im CoE-Parameter F800:1D „Presentation“ einstellen.

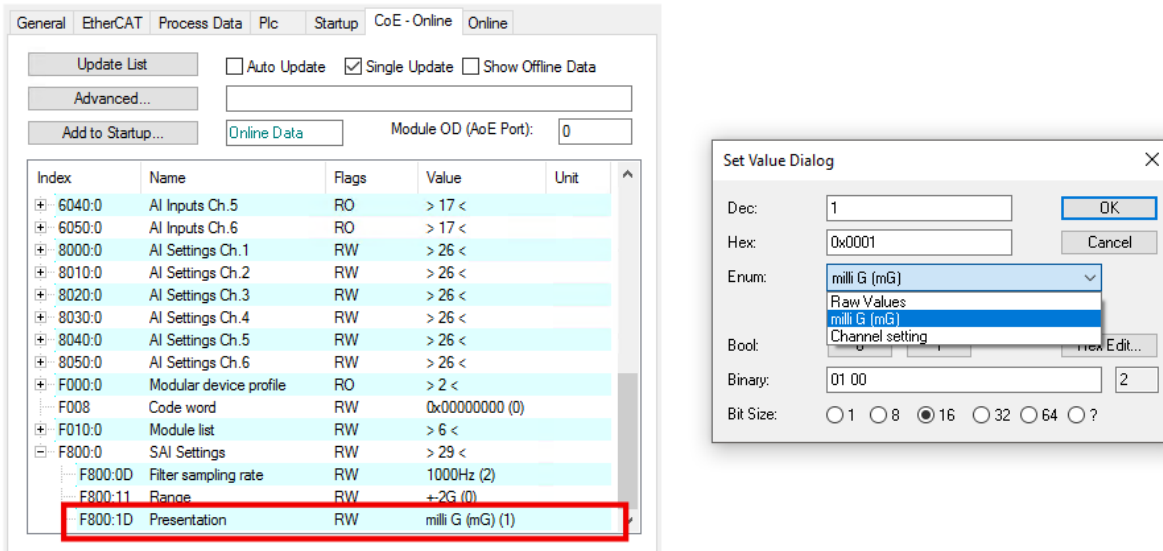


Die folgenden Optionen stehen zur Auswahl:

Option	Beschreibung
„Raw Values“	Die Messwerte aller Beschleunigungsachsen werden ohne Skalierung als unverarbeitete Rohwerte der Beschleunigungssensoren ausgegeben. Die Auflösung der Rohwerte ist nicht höher als die Auflösung der Messwerte in mg. Siehe Diagramm unten.
„milli G (mG)“ (default)	Die Messwerte aller Beschleunigungsachsen werden auf 1 mg / LSB skaliert.
„Channel setting“	Mit dieser Option können Sie die Skalierung der Messwerte für jede Achse individuell einstellen. Stellen Sie die gewünschte Skalierung in den CoE-Parametern 0x80n0:1A ein.

Übertragungsfunktion

Das folgende Diagramm zeigt die Übertragungsfunktion der Box.

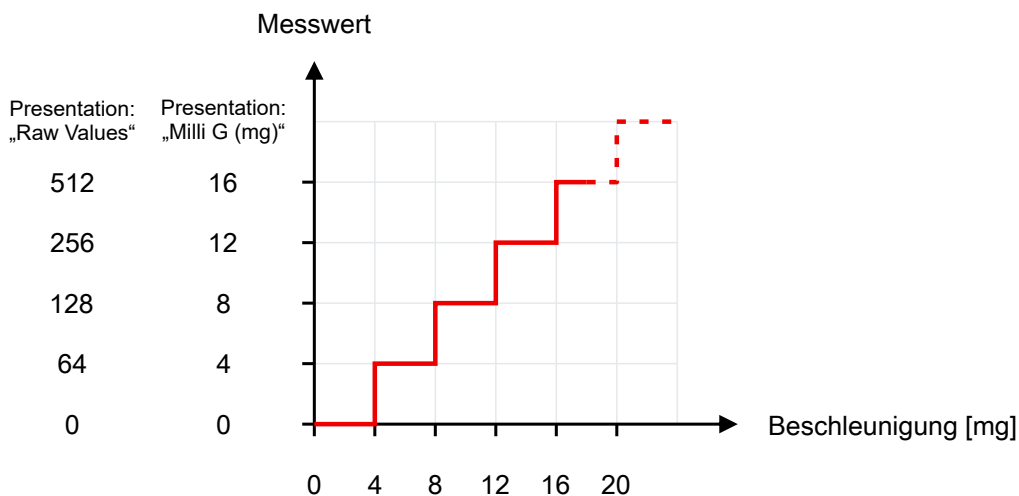

Man erkennt, dass die Auflösung der Rohwerte genauso hoch ist wie die Auflösung der Messwerte in mg.

5.2.1.3 Filter

Filter Betrieb (FIR und IIR)

Die EPP3752-0000 ist mit digitalen Filtern ausgestattet, die je nach Einstellung die Charakteristik eines Filters mit endlicher Impulsantwort (*Finite Impulse Response filter, FIR-Filter*) oder eines Filters mit unendlicher Impulsantwort (*Infinite Impulse Response filter, IIR-Filter*), annehmen können. Die Filter sind per default deaktiviert. Die Aktivierung erfolgt

- ab Firmware 02 kanalweise über die Indizes [0x80n0:06](#) [▶ 35].
- bei Firmware 01 zentral über den 1. Kanal (Index [0x8000:06](#) [▶ 35]).

Die Auswahl der Filtercharakteristik erfolgt kanalweise über die Indizes 0x80n0:15 „Filter Settings“:

FIR

Es wird der Mittelwert über die letzten 32 Messungen gebildet. Die interne Abtastfrequenz (zeitlicher Abstand der einzelnen Messwerte) ist über Index 0xF800:0D „Filter sampling rate“ parametrierbar.

IIR1...8

Das Filter mit IIR-Charakteristik kann in 8 Leveln eingestellt werden. Je höher das Level ist, desto höher ist die Dämpfung des aktuellen Signals durch den Filter. Die interne Abtastfrequenz ist über Index 0xF800:0D „Filter sampling rate“ einstellbar (im Gegensatz zu anderen analogen Modulen, bei denen eine feste Zykluszeit von 1 ms vorgegeben ist).

Einstellung der internen Abtastfrequenz über Index 0xF800:0D

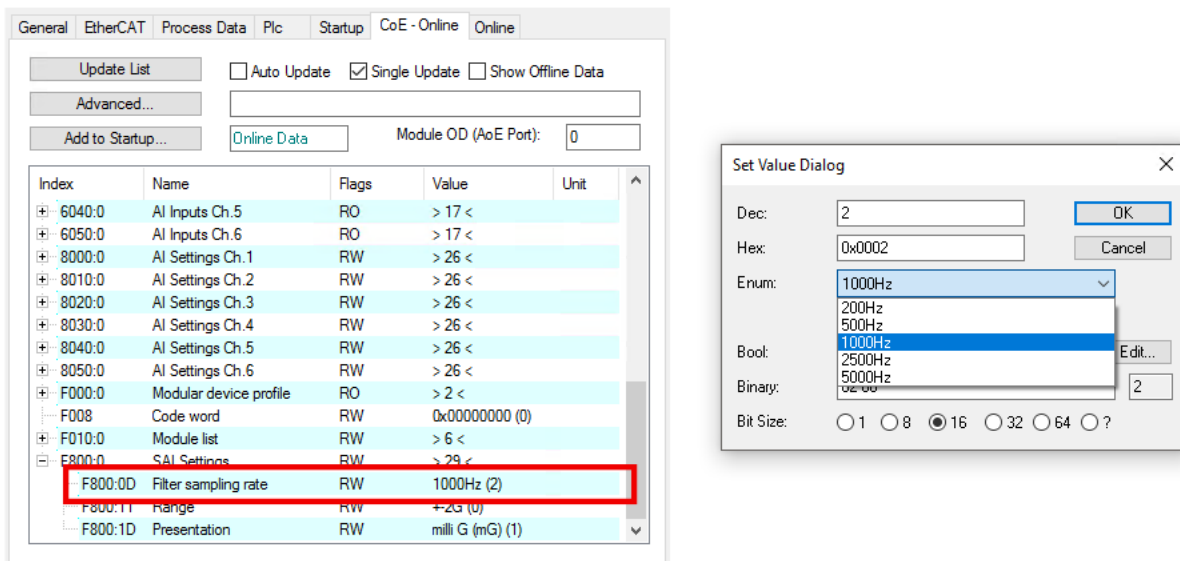


Abb. 5: Einstellung der internen Abtastfrequenz (Index 0xF800:0D)

Über den Index 0xF800:0D wird die interne Abtastfrequenz bei eingeschalteten Filtern eingestellt. Im Auslieferungszustand beträgt diese 1000 Hz.

i Umstellung der Aktualisierungsrate bei 2000 Hz und 5000 Hz

Wird die Frequenz auf 2500 Hz oder 5000 Hz erhöht, verringert sich die Auflösung auf 8 Bit. Dies ist durch den verwendeten Sensor notwendig.

5.2.1.4 Abtastrate und Synchronisation

Die Abtastrate ist abhängig davon, ob die Filter der Box aktiviert sind. Die Filter sind per default deaktiviert. Sie werden im Kapitel [Filter \[► 25\]](#) beschrieben.

- Wenn alle Filter deaktiviert sind, arbeitet die Box SM-synchron. In diesem Modus bestimmt die EtherCAT-Zykluszeit die Abtastrate: In jedem EtherCAT-Zyklus werden die Messwerte aus den Sensoren ausgelesen. Der Sensor arbeitet intern mit 10 Bit bis zu einer Zykluszeit von 1 ms. Darunter sinkt die Auflösung auf 8 Bit. Die minimale Zykluszeit ist 200 µs.
- Wenn mindestens ein Filter aktiviert ist, läuft die Box im FreeRun-Modus mit einer über CoE-Index 0xF800:0D „Filter sampling rate“ einstellbaren Abtastrate. Wird die Abtastrate auf 2500 Hz oder 5000 Hz erhöht, verringert sich die Auflösung auf 8-Bit.

5.2.2 Neigungsmessung

Die Berechnung eines Winkels mit hoher Auflösung und Genauigkeit sollte auf einem PC stattfinden. Die Genauigkeit der verwendeten Sensoren erlauben eine Genauigkeit von $< 0,1^\circ$.

Da die Winkelwerte aus den Beschleunigungswerten abgeleitet werden und diese mit einem bestimmten Rauschen beaufschlagt sind, muss der Winkelwert mittels geeigneter Algorithmen gefiltert werden.

Dies kann im einfachsten Fall z. B. ein gleitender Mittelwert sein.

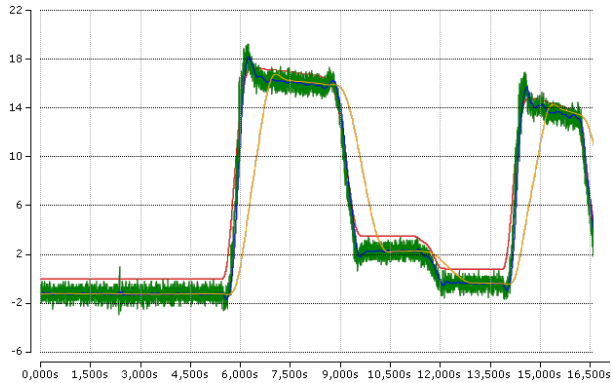


Abb. 6: Winkelmessung, Prozessdaten als Beschleunigungswerte, Berechnung im PC

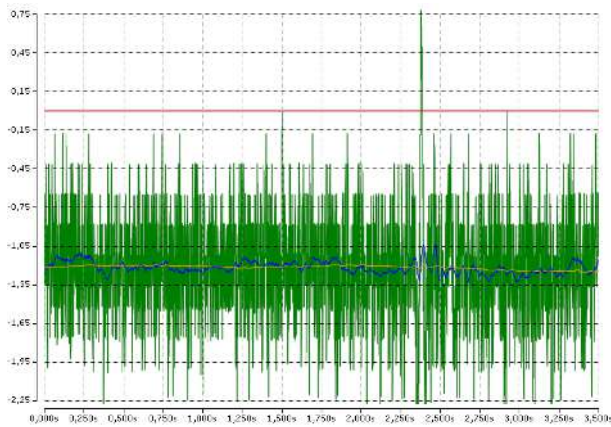
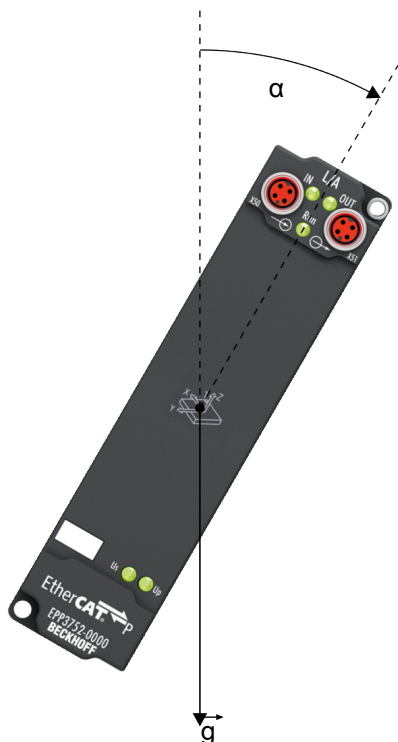


Abb. 7: Detaildarstellung Signalrauschen

Farbe	Bedeutung
Rot	Winkel gemessen mit 1024-Schritt-Encoder / 4-fach Auswertung als Referenz
Grün	trigonometrisch im PC errechneter Winkel, ohne Rauschunterdrückung
blau	schneller Algorithmus
gelb	arithmetisches Mittel (1000 Werte gleitend)

Beispiel

Formel zur Berechnung des Winkels α :

$$\alpha = \tan^{-1} \left(\frac{a_{y1}}{\sqrt{a_{x1}^2 + a_{z1}^2}} \right) \times \frac{360^\circ}{2\pi}$$

Umsetzung in TwinCAT:

```
alpha := ATAN(a_y1 / (SQRT(a_x1 * a_x1 + a_z1 * a_z1))) * 360 / (2*3.14);
```

Beispielprogramm**HINWEIS****Verwendung des Beispielprogramms**

Dieses Dokument enthält exemplarische Anwendungen unserer Produkte für bestimmte Einsatzbereiche. Die hier dargestellten Anwendungshinweise beruhen auf den typischen Eigenschaften unserer Produkte und haben ausschließlich Beispielcharakter. Die mit diesem Dokument vermittelten Hinweise beziehen sich ausdrücklich nicht auf spezifische Anwendungsfälle, daher liegt es in der Verantwortung des Kunden zu prüfen und zu entscheiden, ob das Produkt für den Einsatz in einem bestimmten Anwendungsbereich geeignet ist. Wir übernehmen keine Gewährleistung, dass der in diesem Dokument enthaltene Quellcode vollständig und richtig ist. Wir behalten uns jederzeit eine Änderung der Inhalte dieses Dokuments vor und übernehmen keine Haftung für Irrtümer und fehlenden Angaben.

Zum Download des Beispielprogramms aus dieser Dokumentation heraus klicken Sie bitte auf den Link:




(<https://infosys.beckhoff.com/content/1031/epp3752-0000/Resources/3626380299.zip>)


5.3 Wiederherstellen des Auslieferungszustands

Sie können den Auslieferungszustand der Backup-Objekte wie folgt wiederherstellen:

1. Sicherstellen, dass TwinCAT im Config-Modus läuft.
2. Im CoE-Objekt 1011:0 „Restore default parameters“ den Parameter 1011:01 „Subindex 001“ auswählen.

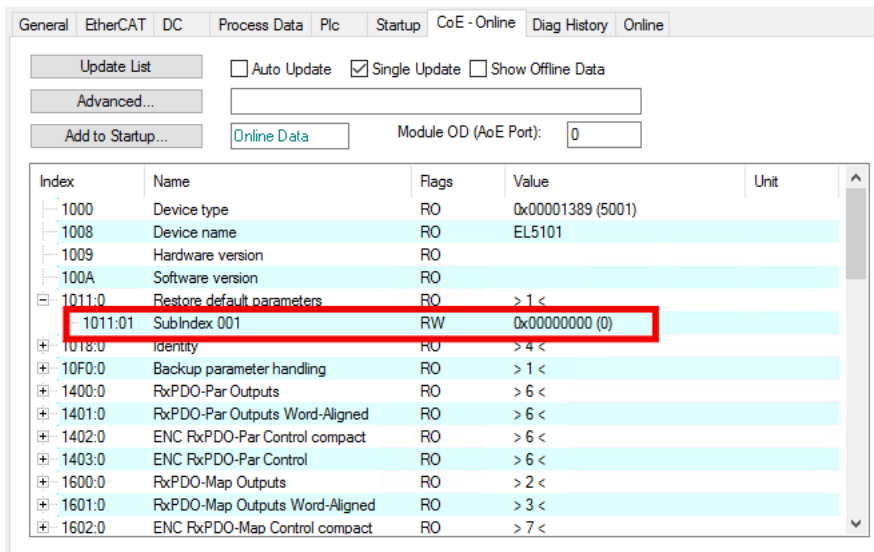

3. Auf „Subindex 001“ doppelklicken.
⇒ Das Dialogfenster „Set Value Dialog“ öffnet sich.
4. Im Feld „Dec“ den Wert 1684107116 eintragen.
Alternativ: im Feld „Hex“ den Wert 0x64616F6C eintragen.

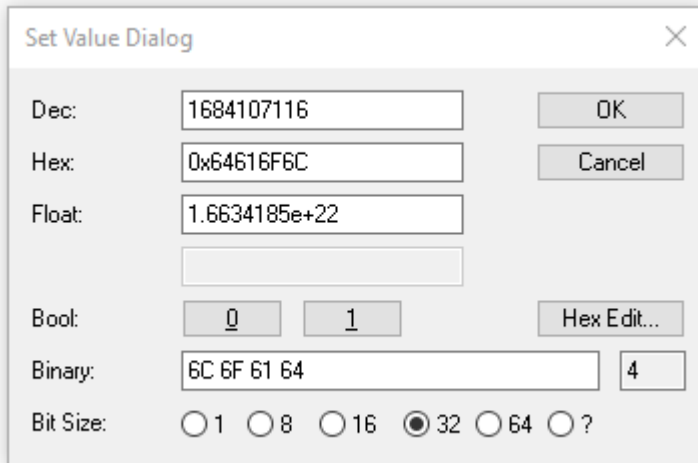

5. Mit „OK“ bestätigen.
⇒ Alle Backup-Objekte werden in den Auslieferungszustand zurückgesetzt.



Alternativer Restore-Wert

Bei einigen Modulen älterer Bauart lassen sich die Backup-Objekte mit einem alternativen Restore-Wert umstellen:

Dezimalwert: 1819238756

Hexadezimalwert: 0x6C6F6164

Eine falsche Eingabe des Restore-Wertes zeigt keine Wirkung.

5.4 Außerbetriebnahme

WARNUNG

Verletzungsgefahr durch Stromschlag!

Setzen Sie das Bus-System in einen sicheren, spannungslosen Zustand, bevor Sie mit der Demontage der Geräte beginnen!

6 CoE-Parameter

6.1 Objektübersicht

i EtherCAT XML Device Description

Die Darstellung entspricht der Anzeige der CoE-Objekte aus der EtherCAT XML Device Description. Es wird empfohlen, die entsprechende aktuellste XML-Datei im Download-Bereich auf der Beckhoff Website herunterzuladen und entsprechend der Installationsanweisungen zu installieren.

Index (hex)	Name	Flags	Default Wert	
1000 [▶ 40]	Device type	RO	0x00001389 (5001 _{dez})	
1008 [▶ 40]	Device name	RO	EPP3752-0000	
1009 [▶ 40]	Hardware version	RO	00	
100A [▶ 40]	Software version	RO	00	
1011:0 [▶ 35]	Subindex	Restore default parameters	RO	0x01 (1 _{dez})
	1011:01	SubIndex 001	RW	0x00000000 (0 _{dez})
1018:0	Subindex	Identity	RO	0x04 (4 _{dez})
	1018:01	Vendor ID	RO	0x00000002 (2 _{dez})
	1018:02	Product code	RO	0x0EA84052 (245907538 _{dez})
	1018:03	Revision	RO	0x00100002 (1048578 _{dez})
	1018:04	Serial number	RO	0x00000000 (0 _{dez})
10F0:0 [▶ 40]	Subindex	Backup parameter handling	RO	0x01 (1 _{dez})
	10F0:01	Checksum	RO	0x00000000 (0 _{dez})
1A00:0 [▶ 41]	Subindex	AI TxPDO-Map Inputs Ch.1	RO	0x06 (6 _{dez})
	1A00:01	SubIndex 001	RO	0x0000:00, 6
	1A00:02	SubIndex 002	RO	0x6000:07, 1
	1A00:03	SubIndex 003	RO	0x0000:00, 7
	1A00:04	SubIndex 004	RO	0x6000:0F, 1
	1A00:05	SubIndex 005	RO	0x6000:10, 1
	1A00:06	SubIndex 006	RO	0x6000:11, 16
1A01:0 [▶ 41]	Subindex	AI TxPDO-Map Inputs Ch.2	RO	0x06 (6 _{dez})
	1A01:01	SubIndex 001	RO	0x0000:00, 6
	1A01:02	SubIndex 002	RO	0x6010:07, 1
	1A01:03	SubIndex 003	RO	0x0000:00, 7
	1A01:04	SubIndex 004	RO	0x6010:0F, 1
	1A01:05	SubIndex 005	RO	0x6010:10, 1
	1A01:06	SubIndex 006	RO	0x6010:11, 16
1A02:0 [▶ 41]	Subindex	AI TxPDO-Map Inputs Ch.3	RO	0x06 (6 _{dez})
	1A02:01	SubIndex 001	RO	0x0000:00, 6
	1A02:02	SubIndex 002	RO	0x6020:07, 1
	1A02:03	SubIndex 003	RO	0x0000:00, 7
	1A02:04	SubIndex 004	RO	0x6020:0F, 1
	1A02:05	SubIndex 005	RO	0x6020:10, 1
	1A02:06	SubIndex 006	RO	0x6020:11, 16
1A03:0 [▶ 41]	Subindex	AI TxPDO-Map Inputs Ch.4	RO	0x06 (6 _{dez})
	1A03:01	SubIndex 001	RO	0x0000:00, 6
	1A03:02	SubIndex 002	RO	0x6030:07, 1
	1A03:03	SubIndex 003	RO	0x0000:00, 7
	1A03:04	SubIndex 004	RO	0x6030:0F, 1
	1A03:05	SubIndex 005	RO	0x6030:10, 1
	1A03:06	SubIndex 006	RO	0x6030:11, 16
1A04:0 [▶ 42]	Subindex	AI TxPDO-Map Inputs Ch.5	RO	0x06 (6 _{dez})
	1A04:01	SubIndex 001	RO	0x0000:00, 6
	1A04:02	SubIndex 002	RO	0x6040:07, 1
	1A04:03	SubIndex 003	RO	0x0000:00, 7
	1A04:04	SubIndex 004	RO	0x6040:0F, 1
	1A04:05	SubIndex 005	RO	0x6040:10, 1
	1A04:06	SubIndex 006	RO	0x6040:11, 16

Index (hex)		Name	Flags	Default Wert
1A05:0 [▶ 42]	Subindex	AI TxPDO-Map Inputs Ch.6	RO	0x06 (6 _{dez})
	1A05:01	SubIndex 001	RO	0x0000:00, 6
	1A05:02	SubIndex 002	RO	0x6050:07, 1
	1A05:03	SubIndex 003	RO	0x0000:00, 7
	1A05:04	SubIndex 004	RO	0x6050:0F, 1
	1A05:05	SubIndex 005	RO	0x6040:10, 1
	1A05:06	SubIndex 006	RO	0x6050:11, 16
	1A05:02	AI TxPDO-Map Inputs Ch.5	RO	0x06 (6 _{dez})
1C00:0 [▶ 42]	Subindex	Sync manager type	RO	0x04 (4 _{dez})
	1C00:01	SubIndex 001	RO	0x01 (1 _{dez})
	1C00:02	SubIndex 002	RO	0x02 (2 _{dez})
	1C00:03	SubIndex 003	RO	0x03 (3 _{dez})
	1C00:04	SubIndex 004	RO	0x04 (4 _{dez})
1C12:0 [▶ 42]	Subindex	RxPDO assign	RW	0x00 (0 _{dez})
1C13:0 [▶ 42]	Subindex	TxPDO assign	RW	0x06 (6 _{dez})
	1C13:01	SubIndex 001	RW	0x1A00 (6656 _{dez})
	1C13:02	SubIndex 002	RW	0x1A02 (6658 _{dez})
	1C13:03	SubIndex 003	RW	0x1A03 (6659 _{dez})
	1C13:04	SubIndex 004	RW	0x1A04 (6660 _{dez})
	1C13:05	SubIndex 005	RW	0x1A05 (6661 _{dez})
	1C13:06	SubIndex 006	RW	0x1A06 (6662 _{dez})
1C33:0 [▶ 43]	Subindex	SM input parameter	RO	0x20 (32 _{dez})
	1C33:01	Sync mode	RW	0x0022 (34 _{dez})
	1C33:02	Cycle time	RW	0x000F4240 (1000000 _{dez})
	1C33:03	Shift time	RO	0x00000000 (0 _{dez})
	1C33:04	Sync modes supported	RO	0x0003 (3 _{dez})
	1C33:05	Minimum cycle time	RO	0x00030D40 (200000 _{dez})
	1C33:06	Calc and copy time	RO	0x00000000 (0 _{dez})
	1C33:07	Minimum delay time	RO	0x00000000 (0 _{dez})
	1C33:08	Command	RW	0x0000 (0 _{dez})
	1C33:09	Maximum Delay time	RO	0x00000000 (0 _{dez})
	1C33:0B	SM event missed counter	RO	0x0000 (0 _{dez})
	1C33:0C	Cycle exceeded counter	RO	0x0000 (0 _{dez})
	1C33:0D	Shift too short counter	RO	0x0000 (0 _{dez})
1C33:20	Sync error	RO	0x00 (0 _{dez})	
6000:0 [▶ 44]	Subindex	AI Inputs Ch.1	RO	0x11 (17 _{dez})
	6000:07	Error	RO	0x00 (0 _{dez})
	6000:0F	TxPDO State	RO	0x00 (0 _{dez})
	6000:10	TxPDO Toggle	RO	0x00 (0 _{dez})
	6000:11	Value	RO	0x0000 (0 _{dez})
6010:0 [▶ 44]	Subindex	AI Inputs Ch.2	RO	0x11 (17 _{dez})
	6010:07	Error	RO	0x00 (0 _{dez})
	6010:0F	TxPDO State	RO	0x00 (0 _{dez})
	6010:11	Value	RO	0x0000 (0 _{dez})
6020:0 [▶ 44]	Subindex	AI Inputs Ch.3	RO	0x11 (17 _{dez})
	6020:07	Error	RO	0x00 (0 _{dez})
	6020:0F	TxPDO State	RO	0x00 (0 _{dez})
	6020:11	Value	RO	0x0000 (0 _{dez})
6030:0 [▶ 44]	Subindex	AI Inputs Ch.4	RO	0x11 (17 _{dez})
	6030:07	Error	RO	0x00 (0 _{dez})
	6030:0F	TxPDO State	RO	0x00 (0 _{dez})
	6030:11	Value	RO	0x0000 (0 _{dez})
6040:0 [▶ 44]	Subindex	AI Inputs Ch.5	RO	0x11 (17 _{dez})
	6040:07	Error	RO	0x00 (0 _{dez})
	6040:0F	TxPDO State	RO	0x00 (0 _{dez})

Index (hex)	Name	Flags	Default Wert	
	6040:10	TxPDO Toggle	RO	0x00 (0 _{dez})
	6040:11	Value	RO	0x0000 (0 _{dez})
6050:0 [▶ 44]	Subindex	AI Inputs Ch.6	RO	0x11 (17 _{dez})
	6050:07	Error	RO	0x00 (0 _{dez})
	6050:0F	TxPDO State	RO	0x00 (0 _{dez})
	6050:10	TxPDO Toggle	RO	0x00 (0 _{dez})
	6050:11	Value	RO	0x0000 (0 _{dez})
8000:0 [▶ 35]	Subindex	AI Settings Ch.1	RW	0x1A (26 _{dez})
	8000:06	Enable filter	RW	0x00 (0 _{dez})
	8000:15	Filter settings	RW	0x0002 (2 _{dez})
	8000:19	Range	RW	0x0000 (0 _{dez})
	8000:1A	Presentation	RW	0x0001 (1 _{dez})
8010:0 [▶ 36]	Subindex	AI Settings Ch.2	RW	0x1A (26 _{dez})
	8010:06	Enable filter	RW	0x00 (0 _{dez})
	8010:15	Filter settings	RW	0x0002 (2 _{dez})
	8010:19	Range	RW	0x0000 (0 _{dez})
	8010:1A	Presentation	RW	0x0001 (1 _{dez})
8020:0 [▶ 36]	Subindex	AI Settings Ch.3	RW	0x1A (26 _{dez})
	8020:06	Enable filter	RW	0x00 (0 _{dez})
	8020:15	Filter settings	RW	0x0002 (2 _{dez})
	8020:19	Range	RW	0x0000 (0 _{dez})
	8020:1A	Presentation	RW	0x0001 (1 _{dez})
8030:0 [▶ 37]	Subindex	AI Settings Ch.4	RW	0x1A (26 _{dez})
	8030:06	Enable filter	RW	0x00 (0 _{dez})
	8030:15	Filter settings	RW	0x0002 (2 _{dez})
	8030:19	Range	RW	0x0000 (0 _{dez})
	8030:1A	Presentation	RW	0x0001 (1 _{dez})
8040:0 [▶ 37]	Subindex	AI Settings Ch.5	RW	0x1A (26 _{dez})
	8040:06	Enable filter	RW	0x00 (0 _{dez})
	8040:15	Filter settings	RW	0x0002 (2 _{dez})
	8040:19	Range	RW	0x0000 (0 _{dez})
	8040:1A	Presentation	RW	0x0001 (1 _{dez})
8050:0 [▶ 38]	Subindex	AI Settings Ch.6	RW	0x1A (26 _{dez})
	8050:06	Enable filter	RW	0x00 (0 _{dez})
	8050:15	Filter settings	RW	0x0002 (2 _{dez})
	8050:19	Range	RW	0x0000 (0 _{dez})
	8050:1A	Presentation	RW	0x0001 (1 _{dez})
8060:0 [▶ 39] (FW01)	Subindex	SAI Settings	RW	0x1D (29 _{dez})
	8060:0D	Filter sampling rate	RW	0x0002 (2 _{dez})
	8060:11	Range	RW	0x0000 (0 _{dez})
	8060:1D	Presentation	RW	0x0001 (1 _{dez})
F000:0 [▶ 45]	Subindex	Modular device profile	RO	0x02 (2 _{dez})
	F000:01	Module index distance	RO	0x0010 (16 _{dez})
	F000:02	Maximum number of modules	RO	0x0002 (2 _{dez})
F008 [▶ 45]		Code word	RW	0x00000000 (0 _{dez})
F010:0 [▶ 45]	Subindex	Module list	RW	0x02 (2 _{dez})
	F010:01	SubIndex 001	RW	0x00000258 (600 _{dez})
	F010:02	SubIndex 002	RW	0x00000258 (600 _{dez})
F800:0 [▶ 39] (ab FW02)	Subindex	SAI Settings	RW	0x1D (29 _{dez})
	F800:0D	Filter sampling rate	RW	0x0002 (2 _{dez})
	F800:11	Range	RW	0x0000 (0 _{dez})
	F800:1D	Presentation	RW	0x0001 (1 _{dez})

Legende

Flags:

RO (Read Only):

Dieses Objekt kann nur gelesen werden.

RW (Read/Write):

Dieses Objekt kann gelesen und beschrieben werden.

6.2 Objektbeschreibung und Parametrierung

● EtherCAT XML Device Description

i Die Darstellung entspricht der Anzeige der CoE-Objekte aus der EtherCAT XML Device Description. Es wird empfohlen, die entsprechende aktuellste XML-Datei im Download-Bereich auf der Beckhoff Website herunterzuladen und entsprechend der Installationsanweisungen zu installieren.

● Parametrierung über das CoE-Verzeichnis (CAN over EtherCAT)

i Die Parametrierung des EtherCAT Gerätes wird über den CoE - Online Reiter (mit Doppelklick auf das entsprechende Objekt) bzw. über den Prozessdatenreiter (Zuordnung der PDOs) vorgenommen.

Einführung

In der CoE-Übersicht sind Objekte mit verschiedenem Einsatzzweck enthalten:

- Objekte die zur Parametrierung [▶ 35] bei der Inbetriebnahme nötig sind
- Objekte die interne Settings [▶ 40] anzeigen und ggf. nicht veränderlich sind
- Weitere Profilspezifische Objekte [▶ 44], die Ein- und Ausgänge, sowie Statusinformationen anzeigen

Im Folgenden werden zuerst die im normalen Betrieb benötigten Objekte vorgestellt, dann die für eine vollständige Übersicht noch fehlenden Objekte.

Objekte zur Parametrierung bei der Inbetriebnahme

Index 1011 Restore default parameters

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
1011:0	Restore default parameters	Herstellen der Defaulteinstellungen	UINT8	RO	0x01 (1 _{dez})
1011:01	SubIndex 001	Wenn Sie dieses Objekt im Set Value Dialog auf "0x64616F6C" setzen, werden alle Backup Objekte wieder in den Auslieferungszustand gesetzt.	UINT32	RW	0x00000000 (0 _{dez})

Index 8000 AI Settings Ch.1

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
8000:0	AI Settings Ch.1		UINT8	RO	0x1A (26 _{dez})
8000:06	Enable filter	Aktiviert den Filter.	BOOLEAN	RW	0x00 (0 _{dez})
8000:15	Filter settings	Dieses Objekt bestimmt die Filtereinstellungen aller Kanäle des Moduls, wenn es über <i>Enable filter</i> Index 0x80n0:06 aktiviert ist.	UINT16	RW	0x0002 (2 _{dez})
		0 FIR			
		2 IIR1			
		3 IIR2			
		4 IIR3			
		5 IIR4			
		6 IIR5			
		7 IIR6			
		8 IIR7			
		9 IIR8			
8000:19	Range	Einstellung des Messbereichs: <ul style="list-style-type: none"> • 0_{dez}: +-2G • 1_{dez}: +-4G • 2_{dez}: +-8G • 3_{dez}: +-16G 	UINT16	RW	0x0000 (0 _{dez})
8000:1A	Presentation	Darstellung der Daten <ul style="list-style-type: none"> • 0_{dez}: Raw Values • 1_{dez}: milli G (mG) 	UINT16	RW	0x0001 (1 _{dez})

Index 8010 AI Settings Ch.2

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default	
8010:0	AI Settings Ch.2		UINT8	RO	0x1A (26 _{dez})	
8010:06	Enable filter	Aktiviert den Filter.	BOOLEAN	RW	0x00 (0 _{dez})	
8010:15	Filter settings	Dieses Objekt bestimmt die Filtereinstellungen aller Kanäle des Moduls, wenn es über <i>Enable filter</i> Index 0x80n0:06 aktiviert ist.	UINT16	RW	0x0002 (2 _{dez})	
		0				FIR
		2				IIR1
		3				IIR2
		4				IIR3
		5				IIR4
		6				IIR5
		7				IIR6
		8				IIR7
		9				IIR8
8010:19	Range	Einstellung des Messbereichs: <ul style="list-style-type: none"> • 0_{dez}: +-2G • 1_{dez}: +-4G • 2_{dez}: +-8G • 3_{dez}: +-16G 	UINT16	RW	0x0000 (0 _{dez})	
8010:1A	Presentation	Darstellung der Daten <ul style="list-style-type: none"> • 0_{dez}: Raw Values • 1_{dez}: milli G (mG) 	UINT16	RW	0x0001 (1 _{dez})	

Index 8020 AI Settings Ch.3

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default	
8020:0	AI Settings Ch.3		UINT8	RO	0x1A (26 _{dez})	
8020:06	Enable filter	Aktiviert den Filter.	BOOLEAN	RW	0x00 (0 _{dez})	
8020:15	Filter settings	Dieses Objekt bestimmt die Filtereinstellungen aller Kanäle des Moduls, wenn es über <i>Enable filter</i> Index 0x80n0:06 aktiviert ist.	UINT16	RW	0x0002 (2 _{dez})	
		0				FIR
		2				IIR1
		3				IIR2
		4				IIR3
		5				IIR4
		6				IIR5
		7				IIR6
		8				IIR7
		9				IIR8
8020:19	Range	Einstellung des Messbereichs: <ul style="list-style-type: none"> • 0_{dez}: +-2G • 1_{dez}: +-4G • 2_{dez}: +-8G • 3_{dez}: +-16G 	UINT16	RW	0x0000 (0 _{dez})	
8020:1A	Presentation	Darstellung der Daten <ul style="list-style-type: none"> • 0_{dez}: Raw Values • 1_{dez}: milli G (mG) 	UINT16	RW	0x0001 (1 _{dez})	

Index 8030 AI Settings Ch.4

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default	
8030:0	AI Settings Ch.4		UINT8	RO	0x11 (21 _{dez})	
8030:06	Enable filter	Aktiviert den Filter.	BOOLEAN	RW	0x00 (0 _{dez})	
8030:15	Filter settings	Dieses Objekt bestimmt die Filtereinstellungen aller Kanäle des Moduls, wenn es über <i>Enable filter</i> Index 0x80n0:06 aktiviert ist.	UINT16	RW	0x0002 (2 _{dez})	
		0				FIR
		2				IIR1
		3				IIR2
		4				IIR3
		5				IIR4
		6				IIR5
		7				IIR6
		8				IIR7
		9				IIR8
8030:19	Range	Einstellung des Messbereichs: <ul style="list-style-type: none"> • 0_{dez}: +-2G • 1_{dez}: +-4G • 2_{dez}: +-8G • 3_{dez}: +-16G 	UINT16	RW	0x0000 (0 _{dez})	
8030:1A	Presentation	Darstellung der Daten <ul style="list-style-type: none"> • 0_{dez}: Raw Values • 1_{dez}: milli G (mG) 	UINT16	RW	0x0001 (1 _{dez})	

Index 8040 AI Settings Ch.5

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default	
8040:0	AI Settings Ch.5		UINT8	RO	0x1A (26 _{dez})	
8040:06	Enable filter	Aktiviert den Filter.	BOOLEAN	RW	0x00 (0 _{dez})	
8040:15	Filter settings	Dieses Objekt bestimmt die Filtereinstellungen aller Kanäle des Moduls, wenn es über <i>Enable filter</i> Index 0x80n0:06 aktiviert ist.	UINT16	RW	0x0002 (2 _{dez})	
		0				FIR
		2				IIR1
		3				IIR2
		4				IIR3
		5				IIR4
		6				IIR5
		7				IIR6
		8				IIR7
		9				IIR8
8040:19	Range	Einstellung des Messbereichs: <ul style="list-style-type: none"> • 0_{dez}: +-2G • 1_{dez}: +-4G • 2_{dez}: +-8G • 3_{dez}: +-16G 	UINT16	RW	0x0000 (0 _{dez})	
8040:1A	Presentation	Darstellung der Daten <ul style="list-style-type: none"> • 0_{dez}: Raw Values • 1_{dez}: milli G (mG) 	UINT16	RW	0x0001 (1 _{dez})	

Index 8050 AI Settings Ch.6

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
8050:0	AI Settings Ch.6		UINT8	RO	0x1A (26 _{dez})
8050:06	Enable filter	Aktiviert den Filter.	BOOLEAN	RW	0x00 (0 _{dez})
8050:15	Filter settings	Dieses Objekt bestimmt die Filtereinstellungen aller Kanäle des Moduls, wenn es über <i>Enable filter</i> Index 0x80n0:06 aktiviert ist.	UINT16	RW	0x0002 (2 _{dez})
	0	FIR			
	2	IIR1			
	3	IIR2			
	4	IIR3			
	5	IIR4			
	6	IIR5			
	7	IIR6			
	8	IIR7			
	9	IIR8			
8050:19	Range	Einstellung des Messbereichs: <ul style="list-style-type: none"> • 0_{dez}: +-2G • 1_{dez}: +-4G • 2_{dez}: +-8G • 3_{dez}: +-16G 	UINT16	RW	0x0000 (0 _{dez})
8050:1A	Presentation	Darstellung der Daten <ul style="list-style-type: none"> • 0_{dez}: Raw Values • 1_{dez}: milli G (mG) 	UINT16	RW	0x0001 (1 _{dez})

Index 8060 SAI Settings (Firmware 01)

Das Objekt mit Index 8060 ist ab Firmware 02 im Objektverzeichnis unsichtbar. Es kann aber weiterhin per SDO-Zugriff gelesen und geschrieben werden. Dadurch ist eine Rückwärtskompatibilität mit SPS-Programmen gewährleistet, die vor der Veröffentlichung von Firmware 02 geschrieben wurden.

Der Inhalt von Index 8060 ist ab Firmware 02 in [Index F800 \[▶ 39\]](#) gespiegelt.

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
8060:0	SAI Settings		UINT8	RO	0x1D (29 _{dez})
8060:0D	Filter sampling rate	Auswahl der internen Abtastfrequenz: <ul style="list-style-type: none"> • 0_{dez}: 200 Hz • 1_{dez}: 500 Hz • 2_{dez}: 1000 Hz • 3_{dez}: 2500 Hz • 4_{dez}: 5000 Hz • Wird die Frequenz auf 2500 Hz oder 5000 Hz erhöht, wird der Sensor auf 8-Bit Auflösung umgestellt. 	UINT16	RW	0x0002 (2 _{dez})
8060:11	Range	Einstellung des Messbereichs: <ul style="list-style-type: none"> • 0_{dez}: +-2G • 1_{dez}: +-4G • 2_{dez}: +-8G • 3_{dez}: +-16G 	UINT16	RW	0x0000 (0 _{dez})
8060:1D	Presentation	Darstellung der Daten <ul style="list-style-type: none"> • 0_{dez}: Raw Values • 1_{dez}: milli G (mG) 	UINT16	RW	0x0001 (1 _{dez})

Index F800 SAI Settings (ab Firmware 02)

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
F800:0	SAI Settings		UINT8	RO	0x1D (29 _{dez})
F800:0D	Filter sampling rate	Auswahl der internen Abtastfrequenz: <ul style="list-style-type: none"> • 0_{dez}: 200 Hz • 1_{dez}: 500 Hz • 2_{dez}: 1000 Hz • 3_{dez}: 2500 Hz • 4_{dez}: 5000 Hz • Wird die Frequenz auf 2500 Hz oder 5000 Hz erhöht, wird der Sensor auf 8-Bit Auflösung umgestellt. 	UINT16	RW	0x0002 (2 _{dez})
F800:11	Range	Einstellung des Messbereichs: <ul style="list-style-type: none"> • 0_{dez}: +-2G • 1_{dez}: +-4G • 2_{dez}: +-8G • 3_{dez}: +-16G • 255_{dez}: Channel setting: Die Einstellung des Messbereichs erfolgt kanalweise über die Indizes 0x80n0:19. 	UINT16	RW	0x0000 (0 _{dez})
F800:1D	Presentation	Darstellung der Daten <ul style="list-style-type: none"> • 0_{dez}: Raw Values • 1_{dez}: milli G (mG) • 255_{dez}: Channel setting: Die Einstellung der Darstellung erfolgt kanalweise über die Indizes 0x80n0:1A. 	UINT16	RW	0x0001 (1 _{dez})

Weitere Objekte

Standardobjekte (0x1000-0x1FFF)

Die Standardobjekte haben für alle EtherCAT-Slaves die gleiche Bedeutung.

Index 1000 Device type

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
1000:0	Device type	Geräte-Typ des EtherCAT-Slaves: Das Lo-Word enthält das verwendete CoE Profil (5001). Das Hi-Word enthält das Modul Profil entsprechend des Modular Device Profile.	UINT32	RO	0x00001389 (5001 _{dez})

Index 1008 Device name

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
1008:0	Device name	Geräte-Name des EtherCAT-Slave	STRING	RO	EP3752-0000

Index 1009 Hardware version

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
1009:0	Hardware version	Hardware-Version des EtherCAT-Slaves	STRING	RO	00

Index 100A Software version

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
100A:0	Software version	Firmware-Version des EtherCAT-Slaves	STRING	RO	00

Index 1018 Identity

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
1018:0	Identity	Informationen, um den Slave zu identifizieren	UINT8	RO	0x04 (4 _{dez})
1018:01	Vendor ID	Hersteller-ID des EtherCAT-Slaves	UINT32	RO	0x00000002 (2 _{dez})
1018:02	Product code	Produkt-Code des EtherCAT-Slaves	UINT32	RO	0x6476b088 (1685500040 _{dez})
1018:03	Revision	Revisionsnummer des EtherCAT-Slaves, das Low-Word (Bit 0-15) kennzeichnet die Sonderklemmennummer, das High-Word (Bit 16-31) verweist auf die Gerätebeschreibung	UINT32	RO	0x00100002 (1048578 _{dez})
1018:04	Serial number	Seriennummer des EtherCAT-Slaves, das Low-Byte (Bit 0-7) des Low-Words enthält das Produktionsjahr, das High-Byte (Bit 8-15) des Low-Words enthält die Produktionswoche, das High-Word (Bit 16-31) ist 0	UINT32	RO	0x00000000 (0 _{dez})

Index 10F0 Backup parameter handling

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
10F0:0	Backup parameter handling	Informationen zum standardisierten Laden und Speichern der Backup Entries	UINT8	RO	0x01 (1 _{dez})
10F0:01	Checksum	Checksumme über alle Backup-Entries des EtherCAT-Slaves	UINT32	RO	0x00000000 (0 _{dez})

Index 1A00 AI TxPDO-Map Inputs Ch.1

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
1A00:0	AI TxPDO-Map Inputs Ch.1	PDO Mapping TxPDO 1	UINT8	RO	0x06 (6 _{dez})
1A00:01	SubIndex 001	1. PDO Mapping entry (6 bit align)	UINT32	RO	0x0000:00, 6
1A00:02	SubIndex 002	2. PDO Mapping entry (object 0x6000 (AI Inputs Ch.1), entry 0x07 (Error))	UINT32	RO	0x6000:07, 1
1A00:03	SubIndex 003	3. PDO Mapping entry (7 bit align)	UINT32	RO	0x0000:00, 7
1A00:04	SubIndex 004	4. PDO Mapping entry (object 0x6000 (AI Inputs Ch.1), entry 0x0F (TxPDO State))	UINT32	RO	0x6000:0F, 1
1A00:05	SubIndex 005	5. PDO Mapping entry (object 0x6000 (AI Inputs Ch.1), entry 0x10 (TxPDO Toggle))	UINT32	RO	0x6000:10, 1
1A00:06	SubIndex 006	6. PDO Mapping entry (object 0x6000 (AI Inputs Ch.1), entry 0x11 (Value))	UINT32	RO	0x6000:11, 16

Index 1A01 AI TxPDO-Map Inputs Ch.2

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
1A01:0	AI TxPDO-Map Inputs Ch.1	PDO Mapping TxPDO 2	UINT8	RO	0x06 (6 _{dez})
1A01:01	SubIndex 001	1. PDO Mapping entry (6 bit align)	UINT32	RO	0x0000:00, 6
1A01:02	SubIndex 002	2. PDO Mapping entry (object 0x6010 (AI Inputs Ch.2), entry 0x07 (Error))	UINT32	RO	0x6010:07, 1
1A01:03	SubIndex 003	3. PDO Mapping entry (7 bit align)	UINT32	RO	0x0010:00, 7
1A01:04	SubIndex 004	4. PDO Mapping entry (object 0x6010 (AI Inputs Ch.2), entry 0x0F (TxPDO State))	UINT32	RO	0x6010:0F, 1
1A01:05	SubIndex 005	5. PDO Mapping entry (object 0x6010 (AI Inputs Ch.2), entry 0x10 (TxPDO Toggle))	UINT32	RO	0x6010:10, 1
1A01:06	SubIndex 006	6. PDO Mapping entry (object 0x6010 (AI Inputs Ch.2), entry 0x11 (Value))	UINT32	RO	0x6010:11, 16

Index 1A02 AI TxPDO-Map Inputs Ch.3

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
1A02:0	AI TxPDO-Map Inputs Ch.3	PDO Mapping TxPDO 3	UINT8	RO	0x06 (6 _{dez})
1A02:01	SubIndex 001	1. PDO Mapping entry (6 bit align)	UINT32	RO	0x0000:00, 6
1A02:02	SubIndex 002	2. PDO Mapping entry (object 0x6020 (AI Inputs Ch.3), entry 0x07 (Error))	UINT32	RO	0x6020:07, 1
1A02:03	SubIndex 003	3. PDO Mapping entry (7 bit align)	UINT32	RO	0x0000:00, 7
1A02:04	SubIndex 004	4. PDO Mapping entry (object 0x6020 (AI Inputs Ch.3), entry 0x0F (TxPDO State))	UINT32	RO	0x6020:0F, 1
1A02:05	SubIndex 005	5. PDO Mapping entry (object 0x6020 (AI Inputs Ch.3), entry 0x10 (TxPDO Toggle))	UINT32	RO	0x6020:10, 1
1A02:06	SubIndex 006	6. PDO Mapping entry (object 0x6020 (AI Inputs Ch.3), entry 0x11 (Value))	UINT32	RO	0x6020:11, 16

Index 1A03 AI TxPDO-Map Inputs Ch.4

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
1A03:0	AI TxPDO-Map Inputs Ch.4	PDO Mapping TxPDO 4	UINT8	RO	0x06 (6 _{dez})
1A03:01	SubIndex 001	1. PDO Mapping entry (6 bit align)	UINT32	RO	0x0000:00, 6
1A03:02	SubIndex 002	2. PDO Mapping entry (object 0x6030 (AI Inputs Ch.4), entry 0x07 (Error))	UINT32	RO	0x6030:07, 1
1A03:03	SubIndex 003	3. PDO Mapping entry (7 bit align)	UINT32	RO	0x0000:00, 7
1A03:04	SubIndex 004	4. PDO Mapping entry (object 0x6030 (AI Inputs Ch.4), entry 0x0F (TxPDO State))	UINT32	RO	0x6030:0F, 1
1A03:05	SubIndex 005	5. PDO Mapping entry (object 0x6030 (AI Inputs Ch.4), entry 0x10 (TxPDO Toggle))	UINT32	RO	0x6030:10, 1
1A03:06	SubIndex 006	6. PDO Mapping entry (object 0x6030 (AI Inputs Ch.4), entry 0x11 (Value))	UINT32	RO	0x6030:11, 16

Index 1A04 AI TxPDO-Map Inputs Ch.5

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
1A04:0	AI TxPDO-Map Inputs Ch.5	PDO Mapping TxPDO 5	UINT8	RO	0x06 (6 _{dez})
1A04:01	SubIndex 001	1. PDO Mapping entry (6 bit align)	UINT32	RO	0x0000:00, 6
1A04:02	SubIndex 002	2. PDO Mapping entry (object 0x6040 (AI Inputs Ch.5), entry 0x07 (Error))	UINT32	RO	0x6040:07, 1
1A04:03	SubIndex 003	3. PDO Mapping entry (7 bit align)	UINT32	RO	0x0000:00, 7
1A04:04	SubIndex 004	4. PDO Mapping entry (object 0x6040 (AI Inputs Ch.5), entry 0x0F (TxPDO State))	UINT32	RO	0x6040:0F, 1
1A04:05	SubIndex 005	5. PDO Mapping entry (object 0x6040 (AI Inputs Ch.5), entry 0x10 (TxPDO Toggle))	UINT32	RO	0x6040:10, 1
1A04:06	SubIndex 006	6. PDO Mapping entry (object 0x6040 (AI Inputs Ch.5), entry 0x11 (Value))	UINT32	RO	0x6040:11, 16

Index 1A05 AI TxPDO-Map Inputs Ch.6

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
1A05:0	AI TxPDO-Map Inputs Ch.6	PDO Mapping TxPDO 5	UINT8	RO	0x06 (6 _{dez})
1A05:01	SubIndex 001	1. PDO Mapping entry (6 bit align)	UINT32	RO	0x0000:00, 6
1A05:02	SubIndex 002	2. PDO Mapping entry (object 0x6050 (AI Inputs Ch.6), entry 0x07 (Error))	UINT32	RO	0x6050:07, 1
1A05:03	SubIndex 003	3. PDO Mapping entry (7 bit align)	UINT32	RO	0x0000:00, 7
1A05:04	SubIndex 004	4. PDO Mapping entry (object 0x6050 (AI Inputs Ch.6), entry 0x0F (TxPDO State))	UINT32	RO	0x6050:0F, 1
1A05:05	SubIndex 005	5. PDO Mapping entry (object 0x6050 (AI Inputs Ch.6), entry 0x10 (TxPDO Toggle))	UINT32	RO	0x6050:10, 1
1A05:06	SubIndex 006	6. PDO Mapping entry (object 0x6050 (AI Inputs Ch.6), entry 0x11 (Value))	UINT32	RO	0x6050:11, 16

Index 1C00 Sync manager type

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
1C00:0	Sync manager type	Benutzung der Sync Manager	UINT8	RO	0x04 (4 _{dez})
1C00:01	SubIndex 001	Sync-Manager Type Channel 1: Mailbox Write	UINT8	RO	0x01 (1 _{dez})
1C00:02	SubIndex 002	Sync-Manager Type Channel 2: Mailbox Read	UINT8	RO	0x02 (2 _{dez})
1C00:03	SubIndex 003	Sync-Manager Type Channel 3: Process Data Write (Outputs)	UINT8	RO	0x03 (3 _{dez})
1C00:04	SubIndex 004	Sync-Manager Type Channel 4: Process Data Read (Inputs)	UINT8	RO	0x04 (4 _{dez})

Index 1C12 RxPDO assign

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
1C12:0	RxPDO assign	PDO Assign Outputs	UINT8	RW	0x00 (0 _{dez})

Index 1C13 TxPDO assign

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
1C13:0	TxPDO assign	PDO Assign Inputs	UINT8	RW	0x04 (4 _{dez})
1C13:01	Subindex 001	1. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts)	UINT16	RW	0x1A00 (6656 _{dez})
1C13:02	Subindex 002	2. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts)	UINT16	RW	0x1A01 (6657 _{dez})
1C13:03	Subindex 003	3. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts)	UINT16	RW	0x1A02 (6658 _{dez})
1C13:04	Subindex 004	4. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts)	UINT16	RW	0x1A03 (6659 _{dez})
1C13:05	Subindex 005	5. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts)	UINT16	RW	0x1A04 (6660 _{dez})
1C13:06	Subindex 006	6. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts)	UINT16	RW	0x1A06 (6662 _{dez})

Index 1C33 SM input parameter

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
1C33:0	SM input parameter	Synchronisierungsparameter der Inputs	UINT8	RO	0x20 (32 _{dez})
1C33:01	Sync mode	Aktuelle Synchronisierungsbetriebsart: <ul style="list-style-type: none"> • 0: Free Run • 1: Synchron with SM 3 Event (keine Outputs vorhanden) • 2: DC - Synchron with SYNC0 Event • 3: DC - Synchron with SYNC1 Event • 34: Synchron with SM 2 Event (Outputs vorhanden) 	UINT16	RW	0x0022 (34 _{dez})
1C33:02	Cycle time	Zykluszeit (in ns): <ul style="list-style-type: none"> • Free Run: Zykluszeit des lokalen Timers • Synchron with SM 2 Event: Zykluszeit des Masters • DC-Mode: SYNC0/SYNC1 Cycle Time 	UINT32	RW	0x000F4240 (1000000 _{dez})
1C33:03	Shift time	Zeit zwischen SYNC0-Event und Einlesen der Inputs (in ns, nur DC-Mode)	UINT32	RO	0x00000000 (0 _{dez})
1C33:04	Sync modes supported	Unterstützte Synchronisierungsbetriebsarten: <ul style="list-style-type: none"> • Bit 0: Free Run wird unterstützt • Bit 1: Synchron with SM 2 Event wird unterstützt (Outputs vorhanden) • Bit 1: Synchron with SM 3 Event wird unterstützt (keine Outputs vorhanden) • Bit 2-3 = 01: DC-Mode wird unterstützt • Bit 4-5 = 01: Input Shift durch lokales Ereignis (Outputs vorhanden) • Bit 4-5 = 10: Input Shift mit SYNC1 Event (keine Outputs vorhanden) • Bit 14 = 1: dynamische Zeiten (Messen durch Beschreiben von 0x1C32:08 oder 0x1C33:08) 	UINT16	RO	0x0003 (3 _{dez})
1C33:05	Minimum cycle time	Minimum cycle time supported (in ns)	UINT32	RO	0x0003D040 (20000 _{dez})
1C33:06	Calc and copy time	Zeit zwischen Einlesen der Eingänge und Verfügbarkeit der Eingänge für den Master (in ns, nur DC-Mode)	UINT32	RO	0x00000000 (0 _{dez})
1C33:07	Minimum delay time		UINT32	RO	0x00000000 (0 _{dez})
1C33:08	Command	Mit diesem Eintrag kann eine Messung der real benötigten Prozessdatenbereitstellungszeit durchgeführt werden. 0: Messung der lokalen Zykluszeit wird gestoppt 1: Messung der lokalen Zykluszeit wird gestartet Die Entries 0x1C33:03, 0x1C33:06, 0x1C33:09 werden mit den maximal gemessenen Werten aktualisiert. Wenn erneut gemessen wird, werden die Messwerte zurückgesetzt	UINT16	RW	0x0000 (0 _{dez})
1C33:09	Maximum Delay time	Zeit zwischen SYNC1-Event und Einlesen der Eingänge (in ns, nur DC-Mode)	UINT32	RO	0x00000000 (0 _{dez})
1C33:0B	SM event missed counter	Anzahl der ausgefallenen SM-Events im OPERATIONAL (nur im DC Mode)	UINT16	RO	0x0000 (0 _{dez})
1C33:0C	Cycle exceeded counter	Anzahl der Zykluszeitverletzungen im OPERATIONAL (Zyklus wurde nicht rechtzeitig fertig bzw. der nächste Zyklus kam zu früh)	UINT16	RO	0x0000 (0 _{dez})
1C33:0D	Shift too short counter	Anzahl der zu kurzen Abstände zwischen SYNC0 und SYNC1 Event (nur im DC Mode)	UINT16	RO	0x0000 (0 _{dez})
1C33:20	Sync error	Im letzten Zyklus war die Synchronisierung nicht korrekt (Ausgänge wurden zu spät ausgegeben, nur im DC Mode)	BOOLEAN	RO	0x00 (0 _{dez})

Profilspezifische Objekte (0x6000-0xFFFF)

Die profilspezifischen Objekte haben für alle EtherCAT Slaves, die das Profil 5001 unterstützen, die gleiche Bedeutung.

Index 6000 AI Inputs Ch.1

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
6000:0	AI Inputs Ch.1		UINT8	RO	0x11 (17 _{dez})
6000:07	Error		BOOLEAN	RO	0x00 (0 _{dez})
6000:0F	TxPDO State		BOOLEAN	RO	0x00 (0 _{dez})
6000:10	TxPDO Toggle		BOOLEAN	RO	0x00 (0 _{dez})
6000:11	Value		INT16	RO	0x0000 (0 _{dez})

Index 6010 AI Inputs Ch.2

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
6010:0	AI Inputs Ch.2		UINT8	RO	0x11 (17 _{dez})
6010:07	Error		BOOLEAN	RO	0x00 (0 _{dez})
6010:0F	TxPDO State		BOOLEAN	RO	0x00 (0 _{dez})
6010:10	TxPDO Toggle		BOOLEAN	RO	0x00 (0 _{dez})
6010:11	Value		INT16	RO	0x0000 (0 _{dez})

Index 6020 AI Inputs Ch.3

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
6020:0	AI Inputs Ch.3		UINT8	RO	0x11 (17 _{dez})
6020:07	Error		BOOLEAN	RO	0x00 (0 _{dez})
6020:0F	TxPDO State		BOOLEAN	RO	0x00 (0 _{dez})
6020:10	TxPDO Toggle		BOOLEAN	RO	0x00 (0 _{dez})
6020:11	Value		INT16	RO	0x0000 (0 _{dez})

Index 6030 AI Inputs Ch.4

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
6030:0	AI Inputs Ch.4		UINT8	RO	0x11 (17 _{dez})
6030:07	Error		BOOLEAN	RO	0x00 (0 _{dez})
6030:0F	TxPDO State		BOOLEAN	RO	0x00 (0 _{dez})
6030:10	TxPDO Toggle		BOOLEAN	RO	0x00 (0 _{dez})
6030:11	Value		INT16	RO	0x0000 (0 _{dez})

Index 6040 AI Inputs Ch.5

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
6040:0	AI Inputs Ch.5		UINT8	RO	0x11 (17 _{dez})
6040:07	Error		BOOLEAN	RO	0x00 (0 _{dez})
6040:0F	TxPDO State		BOOLEAN	RO	0x00 (0 _{dez})
6040:10	TxPDO Toggle		BOOLEAN	RO	0x00 (0 _{dez})
6040:11	Value		INT16	RO	0x0000 (0 _{dez})

Index 6050 AI Inputs Ch.6

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
6050:0	AI Inputs Ch.6		UINT8	RO	0x11 (17 _{dez})
6050:07	Error		BOOLEAN	RO	0x00 (0 _{dez})
6050:0F	TxPDO State		BOOLEAN	RO	0x00 (0 _{dez})
6050:10	TxPDO Toggle		BOOLEAN	RO	0x00 (0 _{dez})
6050:11	Value		INT16	RO	0x0000 (0 _{dez})

Index F000 Modular device profile

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
F000:0	Modular device profile	Allgemeine Informationen des Modular Device Profiles	UINT8	RO	0x02 (2 _{dez})
F000:01	Module index distance	Indexabstand der Objekte der einzelnen Kanäle	UINT16	RO	0x0010 (16 _{dez})
F000:02	Maximum number of modules	Anzahl der Kanäle	UINT16	RO	0x0002 (2 _{dez})

Index F008 Code word

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
F008:0	Code word		UINT32	RW	0x00000000 (0 _{dez})

Index F010 Module list

Index (hex)	Name	Bedeutung	Datentyp	Flags	Default
F010:0	Module list		UINT8	RW	0x02 (2 _{dez})
F010:01	SubIndex 001		UINT32	RW	0x00000258 (600 _{dez})
F010:02	SubIndex 002		UINT32	RW	0x00000258 (600 _{dez})

7 Anhang

7.1 Allgemeine Betriebsbedingungen

Schutzarten nach IP-Code

In der Norm IEC 60529 (DIN EN 60529) sind die Schutzgrade festgelegt und nach verschiedenen Klassen eingeteilt. Die Bezeichnung erfolgt in nachstehender Weise.

1. Ziffer: Staub- und Berührungsschutz	Bedeutung
0	Nicht geschützt
1	Geschützt gegen den Zugang zu gefährlichen Teilen mit dem Handrücken. Geschützt gegen feste Fremdkörper Ø 50 mm
2	Geschützt gegen den Zugang zu gefährlichen Teilen mit einem Finger. Geschützt gegen feste Fremdkörper Ø 12,5 mm
3	Geschützt gegen den Zugang zu gefährlichen Teilen mit einem Werkzeug. Geschützt gegen feste Fremdkörper Ø 2,5 mm
4	Geschützt gegen den Zugang zu gefährlichen Teilen mit einem Draht. Geschützt gegen feste Fremdkörper Ø 1 mm
5	Geschützt gegen den Zugang zu gefährlichen Teilen mit einem Draht. Staubgeschützt. Eindringen von Staub ist nicht vollständig verhindert, aber der Staub darf nicht in einer solchen Menge eindringen, dass das zufriedenstellende Arbeiten des Gerätes oder die Sicherheit beeinträchtigt wird
6	Geschützt gegen den Zugang zu gefährlichen Teilen mit einem Draht. Staubsicht. Kein Eindringen von Staub

2. Ziffer: Wasserschutz*	Bedeutung
0	Nicht geschützt
1	Geschützt gegen Tropfwasser
2	Geschützt gegen Tropfwasser, wenn das Gehäuse bis zu 15° geneigt ist
3	Geschützt gegen Sprühwasser. Wasser, das in einem Winkel bis zu 60° beiderseits der Senkrechten gesprüht wird, darf keine schädliche Wirkung haben
4	Geschützt gegen Spritzwasser. Wasser, das aus jeder Richtung gegen das Gehäuse spritzt, darf keine schädlichen Wirkungen haben
5	Geschützt gegen Strahlwasser.
6	Geschützt gegen starkes Strahlwasser.
7	Geschützt gegen die Wirkungen beim zeitweiligen Untertauchen in Wasser. Wasser darf nicht in einer Menge eintreten, die schädliche Wirkungen verursacht, wenn das Gehäuse für 30 Minuten in 1 m Tiefe in Wasser untergetaucht ist

*) In diesen Schutzklassen wird nur der Schutz gegen Wasser definiert.

Chemische Beständigkeit

Die Beständigkeit bezieht sich auf das Gehäuse der IP67-Module und die verwendeten Metallteile. In der nachfolgenden Tabelle finden Sie einige typische Beständigkeiten.

Art	Beständigkeit
Wasserdampf	bei Temperaturen >100°C nicht beständig
Natriumlauge (ph-Wert > 12)	bei Raumtemperatur beständig > 40°C unbeständig
Essigsäure	unbeständig
Argon (technisch rein)	beständig

Legende

- beständig: Lebensdauer mehrere Monate
- bedingt beständig: Lebensdauer mehrere Wochen
- unbeständig: Lebensdauer mehrere Stunden bzw. baldige Zersetzung

7.2 Zubehör

Befestigung

Bestellangabe	Beschreibung	Link
ZS5300-0011	Montageschiene	Website

Leitungen

Eine vollständige Übersicht von vorkonfektionierten Leitungen für IO-Komponenten finden sie [hier](#).

Bestellangabe	Beschreibung	Link
ZK700x-xxxx-xxxx	EtherCAT P-Leitung M8	Website

Beschriftungsmaterial, Schutzkappen

Bestellangabe	Beschreibung
ZS5000-0010	Schutzkappe für M8-Buchsen, IP67 (50 Stück)
ZS5100-0000	Beschriftungsschilder nicht bedruckt, 4 Streifen à 10 Stück
ZS5000-xxxx	Beschriftungsschilder bedruckt, auf Anfrage

Werkzeug

Bestellangabe	Beschreibung
ZB8801-0000	Drehmoment-Schraubwerkzeug für Stecker, 0,4...1,0 Nm
ZB8801-0001	Wechselklinge für M8 / SW9 für ZB8801-0000



Weiteres Zubehör

Weiteres Zubehör finden Sie in der Preisliste für Feldbuskomponenten von Beckhoff und im Internet auf <https://www.beckhoff.de>.

7.3 Versionsidentifikation von EtherCAT-Geräten

7.3.1 Allgemeine Hinweise zur Kennzeichnung

Bezeichnung

Ein Beckhoff EtherCAT-Gerät hat eine 14stellige technische Bezeichnung, die sich zusammensetzt aus

- Familienschlüssel
- Typ
- Version
- Revision

Beispiel	Familie	Typ	Version	Revision
EL3314-0000-0016	EL-Klemme (12 mm, nicht steckbare Anschlussebene)	3314 (4 kanalige Thermoelementklemme)	0000 (Grundtyp)	0016
ES3602-0010-0017	ES-Klemme (12 mm, steckbare Anschlussebene)	3602 (2 kanalige Spannungsmessung)	0010 (Hochpräzise Version)	0017
CU2008-0000-0000	CU-Gerät	2008 (8 Port FastEthernet Switch)	0000 (Grundtyp)	0000

Hinweise

- die oben genannten Elemente ergeben die **technische Bezeichnung**, im Folgenden wird das Beispiel EL3314-0000-0016 verwendet.
- Davon ist EL3314-0000 die Bestellbezeichnung, umgangssprachlich bei „-0000“ dann oft nur EL3314 genannt. „-0016“ ist die EtherCAT-Revision.
- Die **Bestellbezeichnung** setzt sich zusammen aus
 - Familienschlüssel (EL, EP, CU, ES, KL, CX, ...)
 - Typ (3314)
 - Version (-0000)
- Die **Revision** -0016 gibt den technischen Fortschritt wie z. B. Feature-Erweiterung in Bezug auf die EtherCAT Kommunikation wieder und wird von Beckhoff verwaltet.
Prinzipiell kann ein Gerät mit höherer Revision ein Gerät mit niedrigerer Revision ersetzen, wenn nicht anders z. B. in der Dokumentation angegeben.
Jeder Revision zugehörig und gleichbedeutend ist üblicherweise eine Beschreibung (ESI, EtherCAT Slave Information) in Form einer XML-Datei, die zum Download auf der Beckhoff Webseite bereitsteht. Die Revision wird seit 2014/01 außen auf den IP20-Klemmen aufgebracht, siehe Abb. „EL5021 EL-Klemme, Standard IP20-IO-Gerät mit Chargennummer und Revisionskennzeichnung (seit 2014/01)“.
- Typ, Version und Revision werden als dezimale Zahlen gelesen, auch wenn sie technisch hexadezimal gespeichert werden.

7.3.2 Versionsidentifikation von EP/EPI/EPP/ER/ERI Boxen

Als Seriennummer/Date Code bezeichnet Beckhoff im IO-Bereich im Allgemeinen die 8-stellige Nummer, die auf dem Gerät aufgedruckt oder auf einem Aufkleber angebracht ist. Diese Seriennummer gibt den Bauzustand im Auslieferungszustand an und kennzeichnet somit eine ganze Produktions-Charge, unterscheidet aber nicht die Module einer Charge.

Aufbau der Seriennummer: **KK YY FF HH**

- KK - Produktionswoche (Kalenderwoche)
- YY - Produktionsjahr
- FF - Firmware-Stand
- HH - Hardware-Stand

Beispiel mit Seriennummer 12 06 3A 02:

- 12 - Produktionswoche 12
- 06 - Produktionsjahr 2006
- 3A - Firmware-Stand 3A
- 02 - Hardware-Stand 02

Ausnahmen können im **IP67-Bereich** auftreten, dort kann folgende Syntax verwendet werden (siehe jeweilige Gerätedokumentation):

Syntax: D ww yy x y z u

- D - Vorsatzbezeichnung
- ww - Kalenderwoche
- yy - Jahr
- x - Firmware-Stand der Busplatine
- y - Hardware-Stand der Busplatine
- z - Firmware-Stand der E/A-Platine
- u - Hardware-Stand der E/A-Platine

Beispiel: D.22081501 Kalenderwoche 22 des Jahres 2008 Firmware-Stand Busplatine: 1 Hardware Stand Busplatine: 5 Firmware-Stand E/A-Platine: 0 (keine Firmware für diese Platine notwendig) Hardware-Stand E/A-Platine: 1

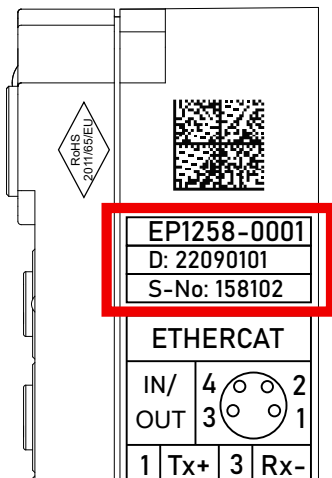


Abb. 8: EP1258-0001 IP67 EtherCAT Box mit Chargennummer/ DateCode 22090101 und eindeutiger Seriennummer 158102

7.3.3 Beckhoff Identification Code (BIC)

Der Beckhoff Identification Code (BIC) wird vermehrt auf Beckhoff-Produkten zur eindeutigen Identitätsbestimmung des Produkts aufgebracht. Der BIC ist als Data Matrix Code (DMC, Code-Schema ECC200) dargestellt, der Inhalt orientiert sich am ANSI-Standard MH10.8.2-2016.

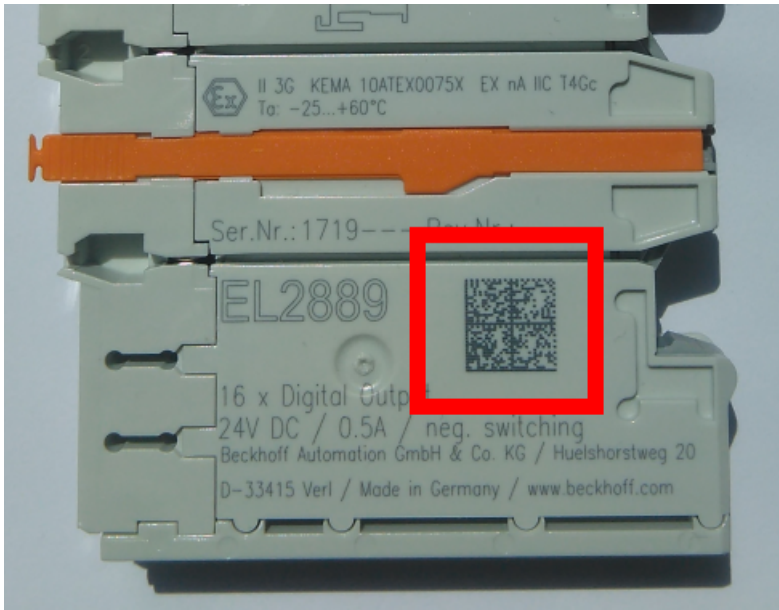


Abb. 9: BIC als Data Matrix Code (DMC, Code-Schema ECC200)

Die Einführung des BIC erfolgt schrittweise über alle Produktgruppen hinweg. Er ist je nach Produkt an folgenden Stellen zu finden:

- auf der Verpackungseinheit
- direkt auf dem Produkt (bei ausreichendem Platz)
- auf Verpackungseinheit und Produkt

Der BIC ist maschinenlesbar und enthält Informationen, die auch kundenseitig für Handling und Produktverwaltung genutzt werden können.

Jede Information ist anhand des so genannten Datenidentifikators (ANSI MH10.8.2-2016) eindeutig identifizierbar. Dem Datenidentifikator folgt eine Zeichenkette. Beide zusammen haben eine maximale Länge gemäß nachstehender Tabelle. Sind die Informationen kürzer, werden sie um Leerzeichen ergänzt.

Folgende Informationen sind möglich, die Positionen 1 bis 4 sind immer vorhanden, die weiteren je nach Produktfamilienbedarf:

Pos-Nr.	Art der Information	Erklärung	Datenidentifikator	Anzahl Stellen inkl. Datenidentifikator	Beispiel
1	Beckhoff-Artikelnummer	Beckhoff - Artikelnummer	1P	8	1P 072222
2	Beckhoff Traceability Number (BTN)	Eindeutige Seriennummer, Hinweis s. u.	SBTN	12	SBTN k4p562d7
3	Artikelbezeichnung	Beckhoff Artikelbezeichnung, z. B. EL1008	1K	32	1K EL1809
4	Menge	Menge in Verpackungseinheit, z. B. 1, 10...	Q	6	Q 1
5	Chargennummer	Optional: Produktionsjahr und -woche	2P	14	2P 401503180016
6	ID-/Seriennummer	Optional: vorheriges Seriennummer-System, z. B. bei Safety-Produkten oder kalibrierten Klemmen	51S	12	51S 678294
7	Variante	Optional: Produktvarianten-Nummer auf Basis von Standardprodukten	30P	32	30P F971, 2*K183
...					

Weitere Informationsarten und Datenidentifikatoren werden von Beckhoff verwendet und dienen internen Prozessen.

Aufbau des BIC

Beispiel einer zusammengesetzten Information aus den Positionen 1 bis 4 und dem o.a. Beispielwert in Position 6. Die Datenidentifikatoren sind in Fettschrift hervorgehoben:

1P072222**SBTN**k4p562d7**1K**EL1809 **Q**1 **51S**678294

Entsprechend als DMC:



Abb. 10: Beispiel-DMC **1P**072222**SBTN**k4p562d7**1K**EL1809 **Q**1 **51S**678294

BTN

Ein wichtiger Bestandteil des BICs ist die Beckhoff Traceability Number (BTN, Pos.-Nr. 2). Die BTN ist eine eindeutige, aus acht Zeichen bestehende Seriennummer, die langfristig alle anderen Seriennummern-Systeme bei Beckhoff ersetzen wird (z. B. Chargenbezeichnungen auf IO-Komponenten, bisheriger Seriennummernkreis für Safety-Produkte, etc.). Die BTN wird ebenfalls schrittweise eingeführt, somit kann es vorkommen, dass die BTN noch nicht im BIC codiert ist.

HINWEIS
Diese Information wurde sorgfältig erstellt. Das beschriebene Verfahren wird jedoch ständig weiterentwickelt. Wir behalten uns das Recht vor, Verfahren und Dokumentation jederzeit und ohne Ankündigung zu überarbeiten und zu ändern. Aus den Angaben, Abbildungen und Beschreibungen in dieser Information können keine Ansprüche auf Änderung geltend gemacht werden.

7.3.4 Elektronischer Zugriff auf den BIC (eBIC)

Elektronischer BIC (eBIC)

Der Beckhoff Identification Code (BIC) wird auf Beckhoff Produkten außen sichtbar aufgebracht. Er soll wo möglich, auch elektronisch auslesbar sein.

Für die elektronische Auslesung ist die Schnittstelle entscheidend, über die das Produkt elektronisch angesprochen werden kann.

K-Bus Geräte (IP20, IP67)

Für diese Geräte sind derzeit keine elektronische Speicherung und Auslesung geplant.


EtherCAT-Geräte (P20, IP67)

Alle Beckhoff EtherCAT-Geräte haben ein sogenanntes ESI-EEPROM, das die EtherCAT-Identität mit der Revision beinhaltet. Darin wird die EtherCAT-Slave-Information gespeichert, umgangssprachlich auch als ESI/XML-Konfigurationsdatei für den EtherCAT-Master bekannt. Zu den Zusammenhängen siehe die entsprechenden Kapitel im EtherCAT-Systemhandbuch ([Link](#)).

In das ESI-EEPROM wird auch die eBIC gespeichert. Die Einführung des eBIC in die Beckhoff IO Produktion (Klemmen, Box-Module) erfolgt ab 2020; mit einer weitgehenden Umsetzung ist in 2021 zu rechnen.

Anwenderseitig ist die eBIC (wenn vorhanden) wie folgt elektronisch zugänglich:

- Bei allen EtherCAT-Geräten kann der EtherCAT Master (TwinCAT) den eBIC aus dem ESI-EEPROM auslesen
 - Ab TwinCAT 3.1 build 4024.11 kann der eBIC im Online-View angezeigt werden.
 - Dazu unter EtherCAT → Erweiterte Einstellungen → Diagnose das Kontrollkästchen „Show Beckhoff Identification Code (BIC)“ aktivieren:

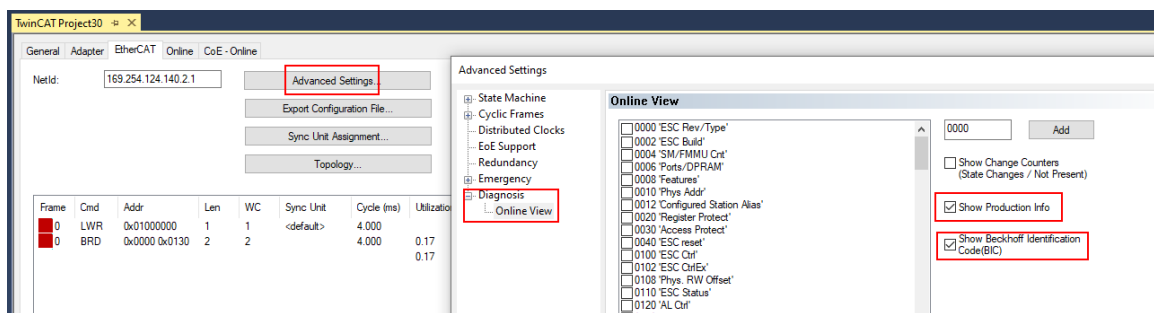

- Die BTN und Inhalte daraus werden dann angezeigt:

No	Addr	Name	State	CRC	Fw	Hw	Production Data	ItemNo	BTN	Description	Quantity	BatchNo	SerialNo
1	1001	Term 1 (EK1100)	OP	0,0	0	0	—						
2	1002	Term 2 (EL1018)	OP	0,0	0	0	2020 KW36 Fr	072222	k4p562d7	EL1809	1		678294
3	1003	Term 3 (EL3204)	OP	0,0	7	6	2012 KW24 Sa						
4	1004	Term 4 (EL2004)	OP	0,0	0	0	—	072223	k4p562d7	EL2004	1		678295
5	1005	Term 5 (EL1008)	OP	0,0	0	0	—						
6	1006	Term 6 (EL2008)	OP	0,0	0	12	2014 KW14 Mo						
7	1007	Term 7 (EK1110)	OP	0	1	8	2012 KW25 Mo						

- Hinweis: ebenso können wie in der Abbildung zu sehen die seit 2012 programmierten Produktionsdaten HW-Stand, FW-Stand und Produktionsdatum per „Show Production Info“ angezeigt werden.
- Ab TwinCAT 3.1. build 4024.24 stehen in der Tc2_EtherCAT Library ab v3.3.19.0 die Funktionen *FB_EcReadBIC* und *FB_EcReadBTN* zum Einlesen in die PLC und weitere eBIC-Hilfsfunktionen zur Verfügung.
- Bei EtherCAT-Geräten mit CoE-Verzeichnis kann zusätzlich das Objekt 0x10E2:01 zur Anzeige der eigenen eBIC genutzt werden, hier kann auch die PLC einfach auf die Information zugreifen:

- Das Gerät muss zum Zugriff in PREOP/SAFEOP/OP sein:

Index	Name	Flags	Value
1000	Device type	RO	0x015E1389 (22942601)
1008	Device name	RO	ELM3704-0000
1009	Hardware version	RO	00
100A	Software version	RO	01
100B	Bootloader version	RO	J0.1.27.0
1011:0	Restore default parameters	RO	> 1 <
1018:0	Identity	RO	> 4 <
10E2:0	Manufacturer-specific Identification C...	RO	> 1 <
10E2:01	SubIndex 001	RO	1P158442SBTN0008jekp1KELM3704 Q1 2P482001000016
10F0:0	Backup parameter handling	RO	> 1 <
10F3:0	Diagnosis History	RO	> 21 <
10F8	Actual Time Stamp	RO	0x170bfb277e

- Das Objekt 0x10E2 wird in Bestandsprodukten vorrangig im Zuge einer notwendigen Firmware-Überarbeitung eingeführt.
- Ab TwinCAT 3.1. build 4024.24 stehen in der Tc2_EtherCAT Library ab v3.3.19.0 die Funktionen *FB_EcCoEReadBIC* und *FB_EcCoEReadBTN* zum Einlesen in die PLC und weitere eBIC-Hilfsfunktionen zur Verfügung.
- Hinweis: bei elektronischer Weiterverarbeitung ist die BTN als String(8) zu behandeln, der Identifier „SBTN“ ist nicht Teil der BTN.
- Technischer Hintergrund
Die neue BIC Information wird als Category zusätzlich bei der Geräteproduktion ins ESI-EEPROM geschrieben. Die Struktur des ESI-Inhalts ist durch ETG Spezifikationen weitgehend vorgegeben, demzufolge wird der zusätzliche herstellereigene Inhalt mithilfe einer Category nach ETG.2010 abgelegt. Durch die ID 03 ist für alle EtherCAT Master vorgegeben, dass sie im Updatefall diese Daten nicht überschreiben bzw. nach einem ESI-Update die Daten wiederherstellen sollen. Die Struktur folgt dem Inhalt des BIC, siehe dort. Damit ergibt sich ein Speicherbedarf von ca. 50..200 Byte im EEPROM.
- Sonderfälle
 - Sind mehrere ESC in einem Gerät verbaut die hierarchisch angeordnet sind, trägt nur der TopLevel ESC die eBIC Information.
 - Sind mehrere ESC in einem Gerät verbaut die nicht hierarchisch angeordnet sind, tragen alle ESC die eBIC Information gleich.
 - Besteht das Gerät aus mehreren Sub-Geräten mit eigener Identität, aber nur das TopLevel-Gerät ist über EtherCAT zugänglich, steht im CoE-Objekt-Verzeichnis 0x10E2:01 die eBIC des TopLevel-Geräts, in 0x10E2:nn folgen die eBIC der Sub-Geräte.

Profibus/Profinet/DeviceNet... Geräte

Für diese Geräte ist derzeit keine elektronische Speicherung und Auslesung geplant.

7.4 Support und Service

Beckhoff und seine weltweiten Partnerfirmen bieten einen umfassenden Support und Service, der eine schnelle und kompetente Unterstützung bei allen Fragen zu Beckhoff Produkten und Systemlösungen zur Verfügung stellt.

Beckhoff Niederlassungen und Vertretungen

Wenden Sie sich bitte an Ihre Beckhoff Niederlassung oder Ihre Vertretung für den lokalen Support und Service zu Beckhoff Produkten!

Die Adressen der weltweiten Beckhoff Niederlassungen und Vertretungen entnehmen Sie bitte unseren Internetseiten: <https://www.beckhoff.de>

Dort finden Sie auch weitere Dokumentationen zu Beckhoff Komponenten.

Beckhoff Support

Der Support bietet Ihnen einen umfangreichen technischen Support, der Sie nicht nur bei dem Einsatz einzelner Beckhoff Produkte, sondern auch bei weiteren umfassenden Dienstleistungen unterstützt:

- Support
- Planung, Programmierung und Inbetriebnahme komplexer Automatisierungssysteme
- umfangreiches Schulungsprogramm für Beckhoff Systemkomponenten

Hotline: +49(0)5246 963 157
Fax: +49(0)5246 963 9157
E-Mail: support@beckhoff.com

Beckhoff Service

Das Beckhoff Service-Center unterstützt Sie rund um den After-Sales-Service:

- Vor-Ort-Service
- Reparaturservice
- Ersatzteilservice
- Hotline-Service

Hotline: +49(0)5246 963 460
Fax: +49(0)5246 963 479
E-Mail: service@beckhoff.com

Beckhoff Firmenzentrale

Beckhoff Automation GmbH & Co. KG

Hülshorstweg 20
33415 Verl
Deutschland

Telefon: +49(0)5246 963 0
Fax: +49(0)5246 963 198
E-Mail: info@beckhoff.com
Internet: <https://www.beckhoff.de>

Mehr Informationen:
www.beckhoff.com/epp3752-0000

Beckhoff Automation GmbH & Co. KG
Hülshorstweg 20
33415 Verl
Deutschland
Telefon: +49 5246 9630
info@beckhoff.de
www.beckhoff.de

